

20081

Salo

FM Anna-diisa Hirvikuolan kesäkurssa 1977

Isokylä

Salon Isokylien Vanhentuomäestä kaivaut-

Vanhentuomä-

tunnat rantakautiset hautalöydöt. ks.

mäki

tarkemmin kaivauskertomusta esihist.

toimiston topograf. arkistossa.

Dias. 1.8.1977.

1. Saviastianpaloja, 4 kpl. koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinä-  
män paksuus 7 mm.

N:o 1 on rundusta H 14

tasosta I.

2. Saviastian reunapaloja, 3 kpl. koristeettomia.  
Astiasta, jonka suu ollut suora. Saviaines  
tiivistä, tumertavanruskeaa. Seinämän pak-  
suus 6 mm.

3. Saviastianpaloja, 42 kpl. koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinä-  
män paksuus 6-10 mm.

N:ot 2-3 ovat rundusta

H 14 tasosta II.

4. Saviastian reunapala, koristeeton. Astiasta,  
jonka suu ollut suora. Saviaines tiivistä,  
vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 7 mm.

5. Saviastianpaloja, 4 kpl, koristeettomia. Si-  
viaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän

20081

jaksuus n. 8. mm.

Salo

Isokylä


N:o 4-5 osat rundusta H 14

Vanutehtaan-

tasosta IV.

mäki

6. Hioin,  $68 \times 50 \times 35$  mm. kolmelta sivulta hioettu, poikkileikkaukseltaan suorakulmaisen.

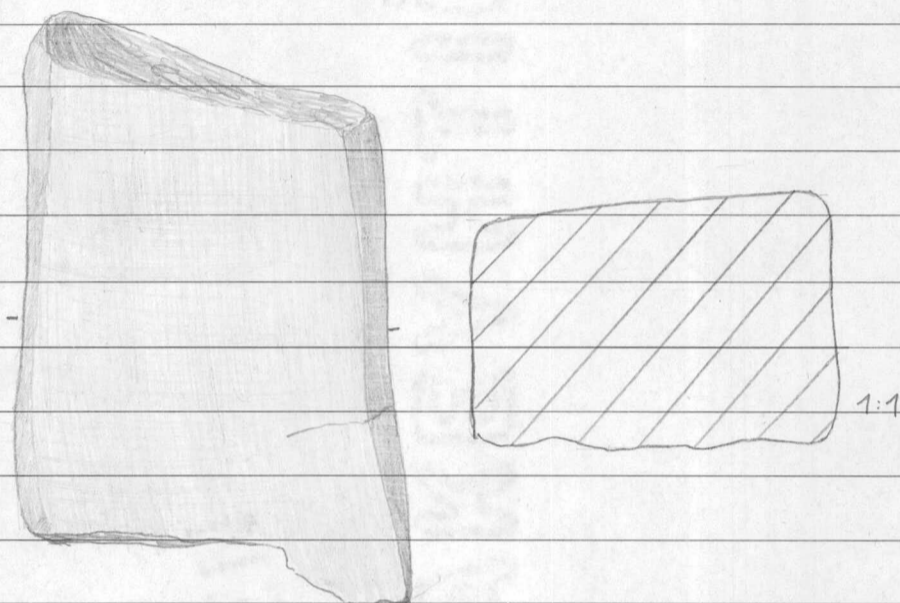

7. Sulanutta lasia.

N:o 6-7 osat rundusta H 15 täytemaasta.

8. Rantakuonamöykky.

N:o 8 on rundusta H 15 tasosta I.

9. Saviastianpalasia, 71 kpl. koristecttonia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa, joidenkin palojen ulkosivu junnaina. Seinämän paksuus 7 mm.

N:o 9 on rundusta H 15 tasosta IV.

20081

Salo

Isokylä


Vanitehtaan-

mäki

10. Saviastian paloja, 16 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 5-8 mm.

N:o 10 on rundusta H15  
tasosta II.

11. Saviastian pala, koristeeton.  
astian pohjan ja seinämän  
taitteesta, tasapohjaisesta  
astiasta. Saviaines tiivistä,  
harmaanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 10-12 mm.



N:o 11 on rundusta H16  
käytelmästä.

12. Saviastian paloja, 6 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 6-8 mm.

13. Savikuonan äykky.

14. Rautakuonan äykky.

N:ot 12-14 ovat rundusta  
I 14 tasosta I.

15. luunsiru, palanut.

N:o 15 on rundusta I 14  
tasosta II.

16. Saviastian reunapaloja, 9 kpl, koristeetta-  
mia. Astiasta, jonka suu mora. Saviaines  
tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän pak-  
suus 6-10 mm.

20081

Salo

Isokylä

Vanuteltua-

mäki

17. Saviastian paloja, pohjan ja seinän taitteesta, 4 kpl. koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus n. 9 mm.

18. Saviastianpaloja, 233 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa, ulkosyjiä jumentavaa. Seinämän paksuus 7-11 mm.

N:o:t 16-18 ovat rindusta  
114 tasosta III.

19. Palanutta liunta, 2 sirua.

N:o 19 on rindusta 114  
tasosta III.

20. Rautavarrasta, pituus 47 mm. Poikkeileikkauksuorakaitteen muotoinen, 5x4 mm.

21. Saviastian reunapaloja, 8 kpl, koristeettomia; astiasta, jonka suu ollut mura. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 5-10 mm.

22. Saviastianpaloja, 152 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 6-10 mm.

N:o:t 20-22 ovat rindusta  
114 tasosta IV.

23. Saviastianpaloja, 10 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus n. 10 mm.

20081

Salo

Isokylä

Vannotehtaan-  
mäki

N:o 23 on ruidusta 114  
pieneltä alueelta sen länsi-  
kulmasta, tasosta IV,  
pl. 172

24. Saviastian reunaaloja, 2 kpl, koristet-  
tomia. Astian suu ollut lie-  
västi profiloitu. Saviaines ti-  
ivistä, vaaleanruskeaa. Seinä-  
män paksuus 8 mm.

25. Saviastian paloja, 28 kpl, koristet-  
tomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 6-8 mm.

N:ot 24-25 ovat ruidus-  
ta 114 tasosta II.

26. Saviastian paloja, 2 kpl, koristet-  
tomia. Saviaines tiivistä, harmaata. Seinämän  
paksuus 8 mm.

27. Palanutta luinta, 2 sirua.

N:ot 26-27 ovat ruidus-  
ta 114 tasosta VI.

28. Hiilinäyte.

N:o 28 on ruidusta 114.

29. Saviastian paloja, 7 kpl, koristet-  
tomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinä-  
män paksuus n. 8 mm.

20081

30. Rautakuomaa, 2 säilykettä.

Salo

Isokylä

Vanitehtaan-  
mäki

N:o: 29-30 ovat rundingista

1 15 tasosta I.

31. Saviastian reunapaloja, 4 kpl, koristeet-  
tomia, astiasta, jonka suu on ollut suora.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinä-  
män paksuus 8 mm.

32. Saviastian paloja, 2 kpl, poljan ja seinä-  
män taitteesta, koristeetomia. Saviaines  
tiivistä, harmaaruskeaa. Seinämän  
paksuus n. 6 mm.

33. Saviastian paloja, 118 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinä-  
män paksuus 5-10 mm.

N:o: 31-33 ovat rundingista

1 15 tasosta II.

34. Saviastian reunapaloja, 8 kpl, koristeettomia.  
Astiasta, jonka suu on ollut suora. Saviaines  
tiivistä, tumertavanruskeaa. Seinämän pak-  
suus 7-10 mm.

35. Saviastian pala, tasajaluisen astian poljan  
ja seinämän taitteesta, koristeeton. Saviain-  
es tiivistä, tumertavanharmaata. Seinämän  
paksuus 10 mm.

36. Saviastian paloja, 233 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa, seinä-  
män paksuus 7-14 mm.

37. Palautta luntta, yksi siru.

20081

N:o:t 34-37 ovat ruudus-

Salo

ta 1 15 tasosta III.

Isokylä

Vanitelkka-  
mäki

38. Saviastian pala, tasapohjaisen astian pohjan ja seinän taitteesta. Saviaines tiivistä, karmaanruskeaa. Seinämän paksuus 11 mm.

39. Saviastian paloja, 34 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 8-12 mm.

N:o:t 38-39 ovat ruudus-

ta 1 15, sen lounais-  
reunasta, tasosta III.

40. Kangaspuiden painon katkelma, poltettua savea. Katkelmassa näkyvässä osassa keksiästä. Koko  $38 \times 28 \times 20$  mm. Saviaines tiivistä, punertavaa. Pl. 169.

41. Saviastian reunapaloja, 7 kpl, koristeettomia. Astiasta, jonka suu on ollut lievästi profiloitu. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 6-9 mm.



42. Saviastian paloja, 5 kpl, tasapohjaisen astian pohjan ja seinämän taitteesta. Koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus n. 9 mm.

43. Saviastian paloja, 75 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, karmaanruskeaa. Seinämän paksuus 7-10 mm.


20081

Salo

Isokylä

Vanutehtaan-  
mäki44. Palanutta savea, 1 mäykkyN:o:ot 40-44 ovat rundu-  
sta 1/15 tasosta IV.

45. Saviastian reunapala astiasta, jonka suu  
ollut lievästi  
profiloitu. Ko-  
ristettu neljällä  
viivapainanteella.  
Saviaines tiivistä-  
tä, vaaleanrus-  
keaa. Seinämän paksuus 4 mm.

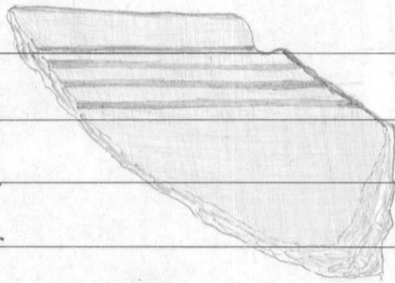

1:1

46. Saviastian reunapaloja, 5 kpl, astiasta, jon-  
ka suu ollut suora. Koristeettomia. Saviain-  
es tiivistä, harmaauruskeaa. Seinämän  
paksuus 6-9 mm.

47. Saviastianpaloja, 3 kpl, tasapohjaisesta as-  
tiasta pohjan ja seinämä staitteesta. Saviain-  
es tiivistä, harmaauruskeaa. Seinämän  
paksuus n. 10 mm.

48. Saviastianpaloja, 110 kpl, koristeettomia. Sa-  
viaines tiivistä, harmaauruskeaa. Seinä-  
män paksuus 6-11 mm.

N:o:ot 45-48 ovat rundusta  
1/15 tasosta IV.

49. Saviastianpaloja, 11 kpl, koristeettomia, piene-  
stä tasapohjaisesta rundusta, jonka pohjan  
läjimmiltä 43 mm. Saviaines tiivistä, ju-  
mentsoanharmaasta. Seinämän paksuus 7 mm.

N:o 49 on rundusta 1/15,



20081

sen itäosasta, tasosta IV.


Salo

Looletta

Vanitehtam-  
mäki

50. Saviastian reunapaloja, 7 kpl, koristeet-  
omia. Astiasta, jonka run on ollut mura.  
Saviaines tiivistä, vaaleauruskeaa. Seinä-  
män paksuus n. 6 mm.

51. Saviastianpaloja, 10 kpl,  
tasapohjaisen astian poh-  
jan ja seinämän taittees-  
tä, jossa näkyvissä sor-  
mipainanteita. Saviaines  
tiivettä, junnertavanhar-  
maata. Seinämän pak-  
suus n. 9 mm.

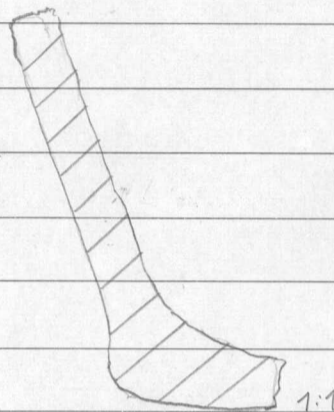

52. Saviastianpaloja, 99 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, junnertavanharmaata.  
Seinämän paksuus 7-11 mm.

Niit 50-52 ovat rundun

1/15 itäosasta tasosta IV.

53. Palanut saavenpala.

54. Palanut luunsiru.

55. Rautakuonaa, 8 möykkyä

Niit 53-55 ovat rundusta

1/15 tasosta IV.

56. Saviastian reunapaloja, 2 kpl, koristeettomia.  
Astiasta, jonka run on ollut mura. Saviaines  
tiivettä, junnertavanharmaata, seinämän  
paksuus 8 mm.

20051

Salo

Lokkylä

Vanitelstaam-

mäki

57. Saviastianpaloja, 43 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivisistä, harmaamurusekaa, sei-  
nämän paksuus 3-14 mm.

58. Rantakuonaa, 30 möykkyä.

N:o: 56-58 ovat rundusta

1/15 tasosta VI. ←

59. Saviastianpaloja, 15 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivisistä, harmaamurusekaa. Sei-  
nämän paksuus n. 10 mm.

Viely 30.3.-78  
Oy Koverhon Ab:in  
Röntgenlab. 7 pl.  
m. 140gr. 181g  
Palautettu 12/1978

60. Rantakuonaa, 4 möykkyä

N:o: 59-60 ovat rundusta

1/15 tasosta VII

61. Saviastianpala, koristeeta, saviaines tiivis-  
istä, punertavanharmaata, seinämän pak-  
suus 7 mm.

62. Rantakuonamöykky.

63. Hiljynäyte.

N:o: 61-63 ovat rundusta

1/15 pohjatasosta.

64. Saviastianpala, tasypohjaisen astian pohja  
ja seinämän staitteesta. Saviaines tiivisistä,  
punertavanharmaata. Seinämän paksuus  
8 mm.

N:o 64 on rundusta 1/15

leikkauksen reumasta.

1977

20081

Salo

Isokylä

Vammastaan


mäki

65. Hillinmäyte.

N:o 65 on rundusta

1/15.

66. Kangaspuiden painon katkelma, noin puolet painosta, jonka halkaisija n. 65 mm, korkeus 44 mm ja reiän halkaisija 18 mm. Poltettu savena. Saviaines tiivistä, junnesta.

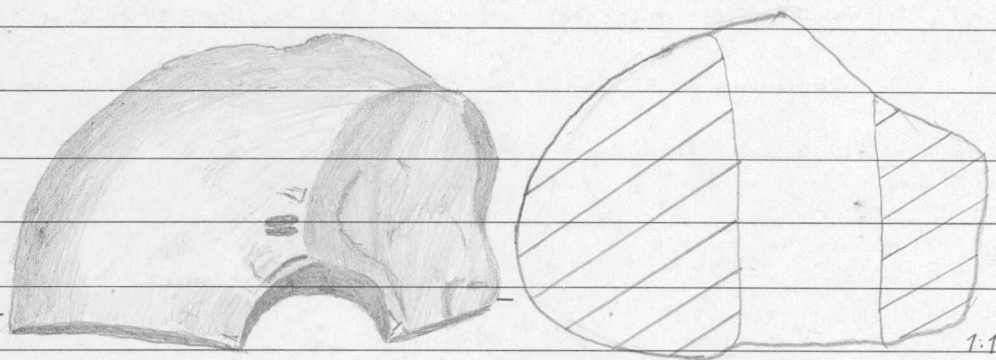

N:o 65 on rundusta 1/16  
täytelmästä.

67. Saviastianpaloja, 17 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus n. 7 mm.

68. Rautakuonamäyte.

N:ot 66-68 ovat rundusta  
1/16 tasosta I.

69. Saviastianpaloja, 2 kpl, tasapohjaisen astian pohjan ja seinämän staitteesta. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 9 mm.

70. Saviastianpaloja, 23 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 8-9 mm.

20081

N:ot 69-70 ovat ruidusta

Salo

1/16 tasosta II

Isokylä

Vamutelttaa -  
mäki

71. Saviastian paloja, 35 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, punertavanruskeaa. Seinämän paksuus 8-9 mm.

N:o 71 on ruidusta 1/16


tasosta III.

72. Saviastian paloja, 4 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa, seinämän paksuus n. 5 mm.

N:o 72 on ruidusta 1/16

tasosta IV.

73. Saviastian reunapaloja, 3 kpl, astiasta, jonka run-  
ollut suora. Yhdessä pa-  
loista reikä tai kuoppa. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 7 mm.



74. Saviastian pala, tasapohjaisen astian poh-  
jan ja seinämän ristteestä. Saviaines ti-  
vistä, vaaleanruskeaa.

75. Saviastian paloja, 31 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämä paksuus n. 10 mm.

76. Rautakamraa, 3 näytekappia.

N:ot 73-76 ovat ruidus-

ta 1/16 tasosta II

20081

Salo

Isokylä

Vanutehokas-

mäki

77. Saviastian paloja, 38 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 7-10 mm.

N:o 77 on rundusta

I/17 tasosta II.

78. Saviastian pala, koristeeton. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 9 mm.

N:o 78 on rundusta

J/14 tasosta II.

79. Saviastia reunaaloja, 4 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa astiasta, jonka seinä on ollut mura. Seinämän paksuus n. 10 mm.

80. Saviastian paloja, 5 kpl, koristeettomia. Tasapohjaisesta astiasta pohja ja seinämän taitteesta. Saviaines tiivistä, harmaanruskeaa. Seinämän paksuus 6-12 mm.

81. Saviastian paloja, 88 kpl, koristeettomia. Saviaines tiivistä, punertavanharmaata. Seinämän paksuus 7-10 mm.

82. Palanutta savea, 1 möykky.

N:ot 79-82 ovat rundusta

ta J/15 tasosta II.

83. Saviastian pala, tasapohjaisen astian pohjan ja seinämän taitteesta. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus n. 6 mm.

1977

20081

Salo

Isokylä

Vanutehtaan-

mäki

84. Saviastian paloja, 10 kpl, koristeettomia,  
saviaines tiivistä, junnertavanharmaata.  
Seinämän paksuus n. 9 mm.

85. Palanut kunnusiru.

N:o 83-85 ovat runduista

J/15 tasosta III.

86. Saviastian paloja, 3 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa.  
Seinämän paksuus 7-10 mm.

N:o 86 on runduista J/15

tasosta II.

87. Saviastian paloja, 3 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 8-12 mm.

N:o 87 on runduista J/16

leikkauksen reunasta.

88. Saviastian paloja, 4 kpl, tasapohjaisen  
astian pohjan ja seinämän staitteesta.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa, sei-  
nämän paksuus n. 9 mm.

89. Saviastian paloja, 33 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 7-14 mm.

90. Rautakuonanäykky.

N:o 88-90 ovat runduis-

ta J/16 tasosta II.

20081

Salo

Isokylä

Vauntehtaan-

mäki

91. Saviastian paloja, 2 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus n. 9 mm.

N:o 91 on rundusta J/16  
tasosta II, pienestä al-  
sta.

92. Saviastian paloja, 10 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 8-11 mm.

N:o 92 on rundusta J/16  
tasosta III.

93. Saviastian paloja, 6 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 7-9 mm.

N:o 93 on rundusta J/16  
tasosta IV.

94. Saviastian reunapala, astiasta, jonka suu-  
ollut mura. koristeeton. Saviaines tiivistä,  
vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus 7 mm.

95. Saviastian paloja, 10 kpl, koristeettomia.  
Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa. Sei-  
nämän paksuus 6-9 mm.

N:ot 94-95 ovat rundus-  
ta J/16 tasosta V.

96. Saviastian pala, koristeeton. Saviaines ti-  
ivistä, vaaleanruskeaa. Seinämän paksuus  
6 mm.

1977.

20081

Salo

Isokylä

Vanustekstään-  
mäki

N:o 96 on rundeista 9/17  
jintamaasta.

97. Saviastian reuna paloja, 7 kpl, koris-  
teettomia. Astiasta, joiden suut olleet  
moria tai lisäksi profiloituja. Savi-  
aines tiivistä, vaaleanruskeaa. Seinä-  
män paksuus 7-9 mm.

98. Saviastian paloja, 2 kpl, tasapohjaises-  
ta astiasta, pohjan ja seinämän rist-  
teestä. Saviaines tiivistä, vaaleanrus-  
keaa. Seinämän paksuus 8-12 mm.

99. Saviastian paloja, 144 kpl, koristeetto-  
mia. Saviaines tiivistä, vaaleanruskeaa.  
Seinämän paksuus 4-10 mm.

100. Palanut luunsiru.

101. Rautakuonaa, 8 möykkyä.

Niit 97-101 ovat into-  
maaloyttäjä.