


Rautakautiset kalmistolöydöt, jotka löydettiin FK Jyri Saukkosen johtamassa Museovieraston esihistorian toimiston kaivauksessa Laitilan kaupungin Kodjalan kylän Virilän Vainionmäen kalmistosta A, polttokalmistosta, 3.-20.6.1991. Aiemmat löydöt: KM 22964:1-45, 23274:1-316b, 23593:1-302, 24389:1-356, 24751, 24834:1-384, 25636:1-183. Ks. kaivauskertomusta top. arkistossa. Diar. 16.8.1991.

Kaivauspaikan peruskoordinaatit:
Peruskartta 1131 10 KALANTI
x= 6749 10, y= 537 18, z= n. 19,40-20,67
(alareuna-laki).

Ruutu 500/189, 2. kerros:

1. Hela, rautaa.
Latteaa rautalevyä, jossa kaksi niitinreikää. Mitat 41 x 22 x 2-3 mm. Niitinreikien laajuus n. 5-6 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,00-70/189,60 - 190,00.

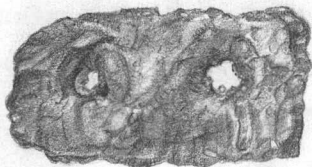

ES 94

2. Saviastian kylkipaloja 12 kpl/18 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
3. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/190, 2. kerros:

4. Saviastian kylkipaloja 5 kpl/21 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 4-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai tummanharmaa.
5. Palanutta luuta 3 kpl/alle 1 g.

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki


kalmisto A

Ruutu 500/191, 2. kerros:

6. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/10 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

Ruutu 500/192, 2. kerros:

7. Saviastian reunapala, paino 7 g.
Koristeeton. Reuna ulospäin kaartuva ja reunan päällyys pyöreä. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.

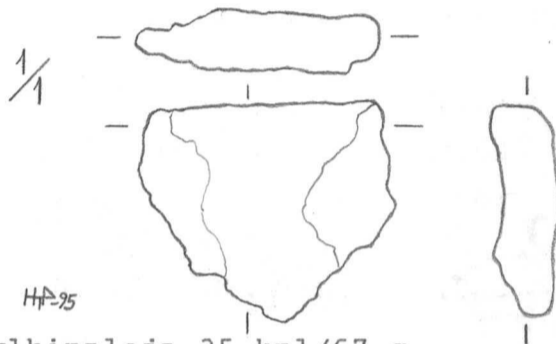


8. Saviastian kylkipaloja 35 kpl/67 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai harmaa.
9. Hiilinäyte, paino 1 g.

Ruutu 500/193, 2. kerros:

10. Saviastian kylkipaloja 11 kpl/12 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa tai ruskea.
11. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/191, 2. kerros:

12. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/alle 1 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

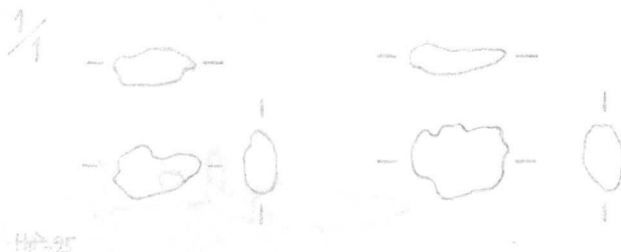

Ruutu 501/192, 2. kerros:

13. Savikiekon katkelmia 4 kpl/115 g.
Kookkaimpaan katkelmaan liimattu viides, pieni katkelma. Kookkaimman katkelman mitat 89 x 50 x 43 mm ja paino 85 g. Katkelmien pinnat suurimmaksi osaksi huokoisiksi palaneita. Saviaineksessa kivenmuruja. - Löytökohta: 501,20/192,00. Pl.: 180.
14. Saviastian reunapala, paino 2 g.
Koristeeton. Toinen pinta ja suurin osa reunan päällystä puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
15. Saviastian kylkipaloja 13 kpl/20 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa tai ruskea.
16. Kvartsia 1 kpl/alle 1 g.
Teräväsärmäinen.

Ruutu 502/191, 2. kerros:

17. Helmi, lasimassaa.
Muoto lähinnä soikeahko, halkaisija n. 5 mm. Sinistä, läpikuultavaa lasimassaa.
18. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/5 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai tummanharmaa.

Ruutu 502/192, 2. kerros:

19. Saviastian kylkipaloja 23 kpl/21½ g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa tai ruskea.
20. Palanutta savea 1 kpl/2½ g.
Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri suurimmaksi osaksi harmaa, osaksi ruskea.
21. Tuluspiitä 1kpl/2 g.
Väriltään suurimmaksi osaksi tummanharmaa.

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

22. Kvartsia 1 kpl/4 g.
Terävasärmäinen.

Ruutu 502/193, 2. kerros:

23. Saviastian kylkipaloja 5 kpl/5 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

Ruutu 503/191, 2. kerros:


24. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/alle 1 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

Ruutu 503/193, 2. kerros:

25. Niitin tai naulan katkelma, rautaa.
Käsittää esineen vartta, jonka toisessa päässä jäljellä kantaa, varsi toisesta päästä katki. Katkelman pituus 32 mm, varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmaista ja halkaisijaltaan 3½-5 mm. Kanta muodoltaan epämääräinen ja halkaisijaltaan 8-10 mm. - Löytköhta: 503,85/193,40. PL.: 187.

26. Rautavartaan katkelma.
Latteaa varrasta, jonka koko 5-6 x 1½-2½ mm. Katkelman pituus 21 m.

27. Saviastian kylkipala, paino 4 g.
Koristeena loivasti kaartuvia uurteita, mahdollisesti kynsipainanteita. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

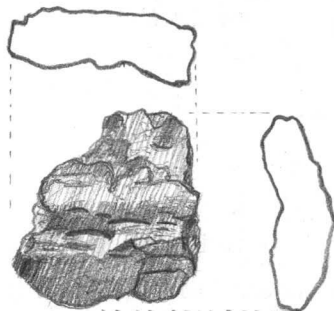

1/1 RR'94

28. Saviastian kylkipaloja 6 kpl/5½ g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin

toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa tai ruskea.

Ruutu 504/191, 2. kerros:


29. Saviastian kylkipala, paino 4 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

Ruutu 504/192, 2. kerros:

30. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/5½ g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.

Ruutu 504/193, 2. kerros:

31. Saviastian reunapala, paino 1½ g.
Koristeeton. Reunan päällyys tasainen. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

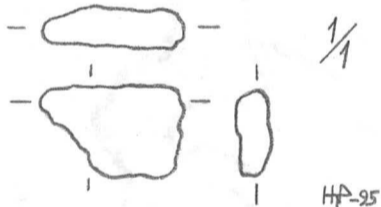

32. Saviastian kylkipaloja 15 kpl/34 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

33. Kvartsia 1 kpl/alle 1 g.
Teräväsärmäinen.

34. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/195, 2. kerros:

35. Niitin katkelma, rautaa.
Käsittää toisen kannan ja osan vartta. Kanta

26563

LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

lähinnä rombinmuotoinen ja halkaisijaltaan 12-20 mm. Varren paksuus 4 mm. Katkelman pituus 22 mm. Ks. kuvaa.



PH-95

36. Saviastian reunapala, paino 10 g.
Koristeeton. Reunan päällyys pyöreähkö. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

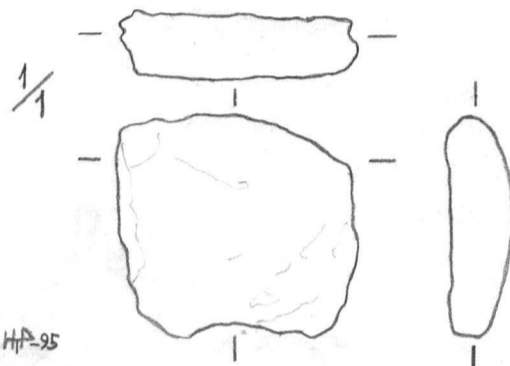

37. Saviastian kylkipaloja 11 kpl/21 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa tai ruskea.
38. Kvartssia 2 kpl/25 g.
Teräväsärmäisiä.
39. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.


Ruutu 505/191, 2. kerros:

40. Rautapaloja 2 kpl.
Pitkulaisia. Isomman koko 28 x 9 x 4 mm ja pienemmän 23 x 5 x 5 mm. - Löytökohta: 505,50/191,00.

Ruutu 505/192, 2. kerros:

41. Rautavarttaan katkelma.
Pituus 35 mm, poikkileikkaus vaihtelee, paksuus 5-7 mm. - Löytökohta: 505,30/192, 15. Pl.: 223.
42. Saviastian reunapala, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällyys suippo. Seinämän

paksuus 6- 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.

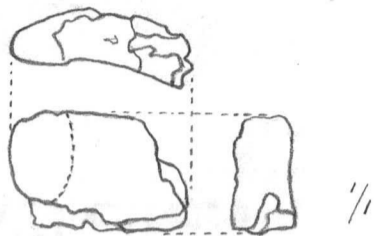

Ruutu 500/189, 3. kerros:

43. Saviastian kylkipaloja 9 kpl/5 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
44. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/190, 3. kerros:

45. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällyys tasainen. Toinen pinta ja osa reunan päällystä puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.



46. Saviastian kylkipala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
47. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
Yhdellä puolella pitkänomaisia painanteita. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri tummanharmaa.
48. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/191, 3. kerros:

49. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/alle 1 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu ainakin

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea.

Ruutu 500/192, 3. kerros:


50. Naskali tai taltta, rautaa.

Terä kaareva. Pituus 62 mm, suurin leveys (terän kohdalla) 9½ mm, suurin paksuus 4 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,13/192,80. Pl.: 145.



51. Saviastian reunapala, paino 5 g.

Koristeeton. Reunan päällys tasainen. Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa.

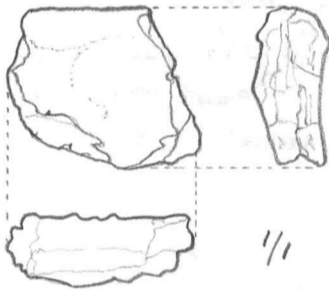

52. Saviastian kylkipaloja 60 kpl/50 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa tai ruskea.


53. Palanutta luuta 2 kpl/2 g.

Ruutu 500/193, 3. kerros:

54. Saviastian reunapala, paino 8 g.

Koristeeton. Reunan päällys lähinnä tasai

nen. Seinämän paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri osittain ruskea, osittain harmaa. Ks. kuvaa.

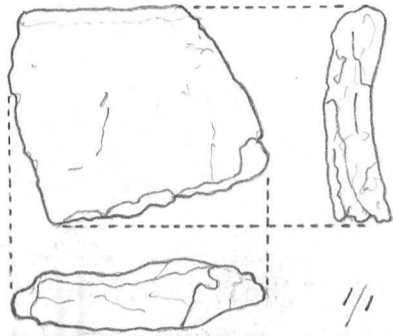

55. Saviastian reunapala, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, lähäs musta. Ks. kuvaa.



56. Rautakuonaa 1 kpl/802 g. - Löytökohta: 500,20/193,66. Pl.: 132 (pohja).
57. Palanutta luuta 8 kpl/6 g.

Ruutu 500/194, 3. kerros:

- 58a. Saviastian kylkipaloja 36 kpl/89 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa tai ruskea.

- 58b. Palanutta luuta 69 kpl/16 g.

59. Hiilinäyte, paino 2½ g.

Ruutu 500/195, 3. kerros:

60. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän

26563

LAITILA

Kodjala


Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

paksuus 4 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa.




61. Saviastian kylkipaloja 7 kpl/19 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai tummanharmaa.
62. Palanutta luuta 81 kpl/20 g.

Ruutu 501/189, 3. kerros:

63. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/4 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa.

Ruutu 501/190, 3. kerros:

64. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
 Koristeeton. Reunan päällyys suipohko. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



65. Saviastian kylkipaloja 9 kpl/12 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa.
66. Kuonaa 1 kpl/2 g.

Ruutu 501/191, 3. kerros:

67. Palanutta savea 1 kpl/6 g.

Saviaines palanut suurimmaksi osaksi huokoiseksi, muuten saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri tummanharmaa.

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

Ruutu 501/192, 3. kerros:


68. Saviastian kylkipaloja 17 kpl/31 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 10 m. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

Ruutu 501/193, 3. kerros:

69. Hioimen katkelma, tummanharmaa liusketta.

Kahdella sivulla sileää pintaa. Toisessa päässä pyöreä reikä, jonka halkaisija $4\frac{1}{2}$ mm. Katkelman pituus 37 mm, leveys 11 mm ja paksuus $7\frac{1}{2}$ mm. Ks. kuvaa.



Ruutu 501/194, 3. kerros:

70. Saviastian kylkipaloja 49 kpl/62 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai harmaa.


71. Palanutta luuta 17 kpl/ $4\frac{1}{2}$ g.

72. Hiilinäyte, paino alle 1 g.

Ruutu 501/195, 3. kerros:

73. Kuutiokivi.

Pinta rapautunut ja epätasainen. Halkaisija 64-67 mm, paino 384 g. - Löytökohta: 501,10-16/195,94 - 196,00. Pl.: 121 (pinta)/127 (pohja).



26563

LAITILA


Kodjala

Virilän


Vainionmäki

kalmisto A

74. Saviastian reunapala, liimattu yhteen kahdesta palasta, paino 28 g. Koristeena nuorapainanteita. Reunan päällyys lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 5-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,05/195,30.

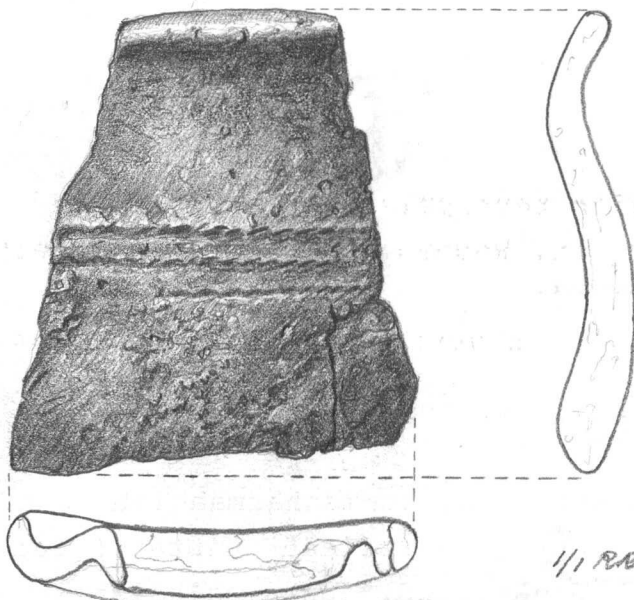


75. Saviastian reunapala, liimattu yhteen kahdesta palasta, paino 14½ g. Koristeeton. Reunan päällyys suippo. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, osittain musta. Ks. kuvaa.

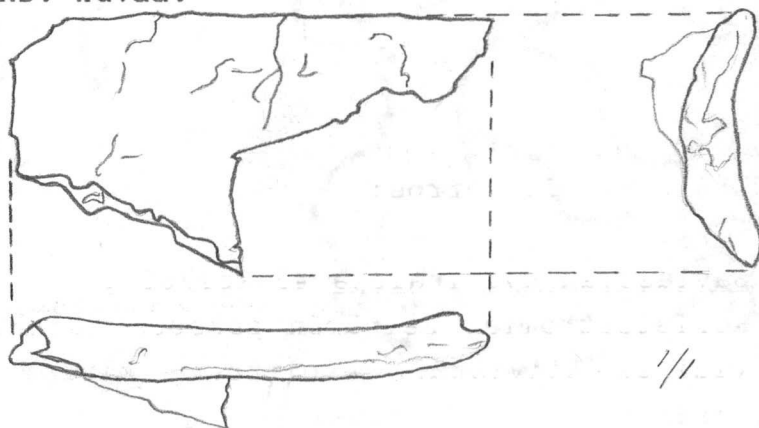


76. Saviastian reunapala, kahtena eri palana, paino 20 g. Koristeeton. Reunan päällyys vaihtelee suiposta pyöreähkөөn. Seinämän paksuus 9-11 mm. Saviaines tiivistä, se


koitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, lähes musta. Sisäpinnalla mustaa karstaa. Ks. kuvaa.

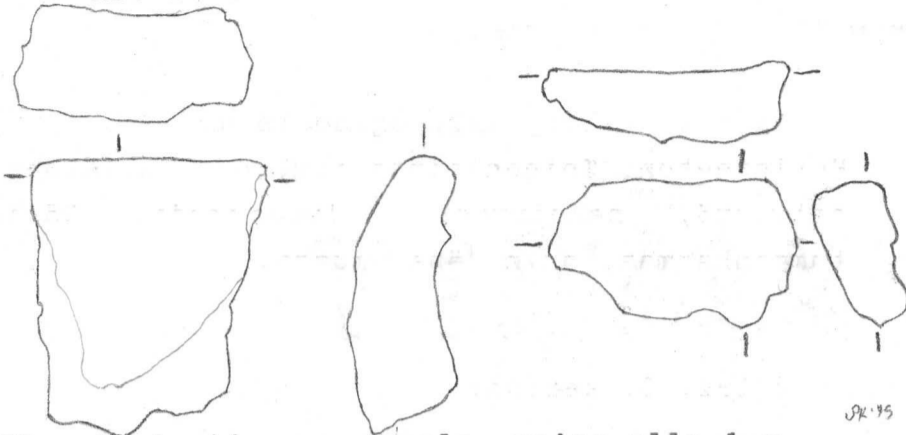

77. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällyys lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 4 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



78. Saviastian reunapala, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällyys pyöreähkö. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.



79. Saviastian pohjapala, paino alle 1 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa.

80. Saviastian kylkipaloja 262 kpl/397 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteen kivenmuruja. Väri ruskea tai tummanharmaa, joissakin musta. Ainakin yhden palan sisäpinnalla mustaa karstaa.

81. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea.

82. Palanutta luuta 11 kpl/3 g.

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

83. Eläimen hampaan katkelmia 8 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/191, 3. kerros:

84. Saviastian kylkipala?, paino 1½ g.

Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, osin lähes musta.

Ruutu 502/192, 3. kerros:


85. Saviastian kylkipaloja 10 kpl/11 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

86. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/193, 3. kerros:


87. Rauta-astian katkelma, koostuu neljästä yhteen sopivasta palasta. Katkelman koko 160 x 103 mm, ja suurimman palan koko 85 x 75 mm. Seinämän paksuus 1-2½ mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 502,65-77/193,35-50. Pl.: 178. Löydettyessä n: on 88 vieressä ulkopinta ylöspäin.

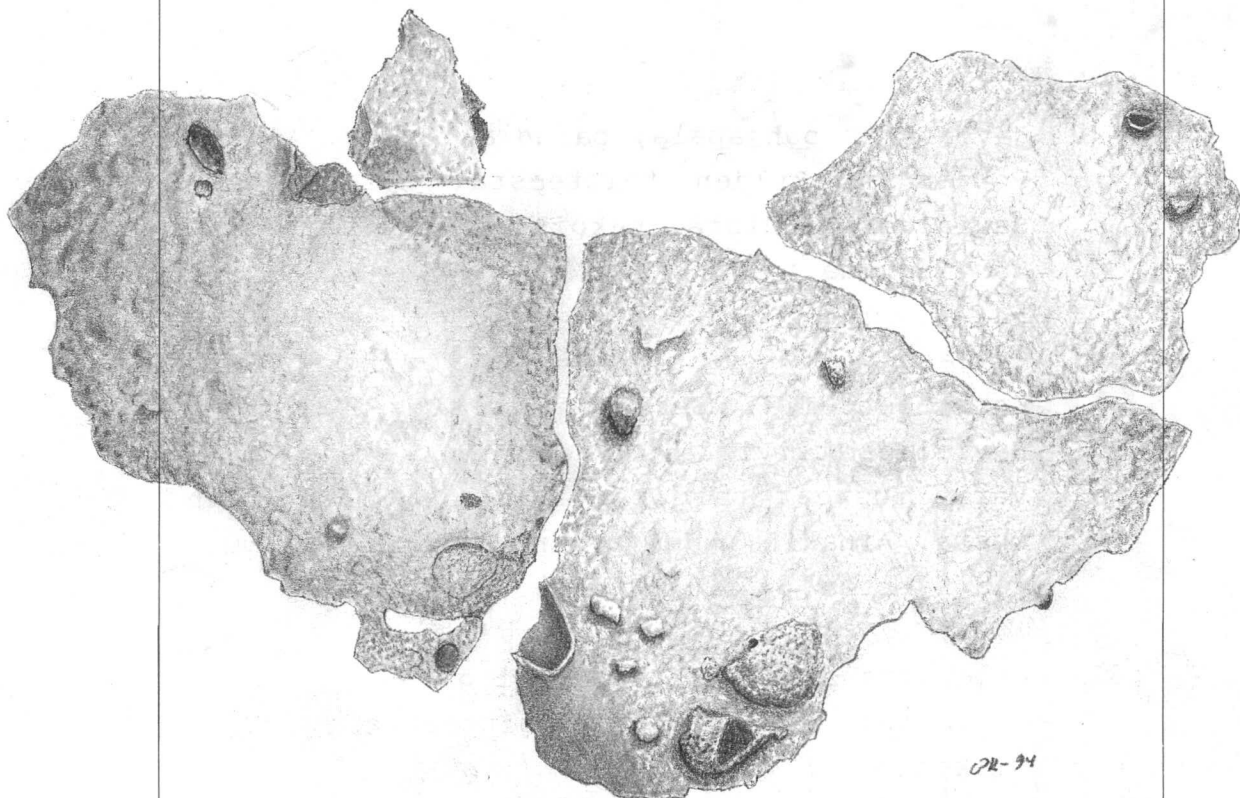

88. Rauta-astian katkelma, koostuu kahdesta yhteen sopivasta palasta. Katkelman koko 126 x 63 mm, ja isomman palan koko 95 x 67 mm.


Seinämän paksuus 1-2½ mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 502,80-90/193,35-45. Pl.: 180. Löydettyessä n: on 87 vieressä ulkopinta alaspäin.

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

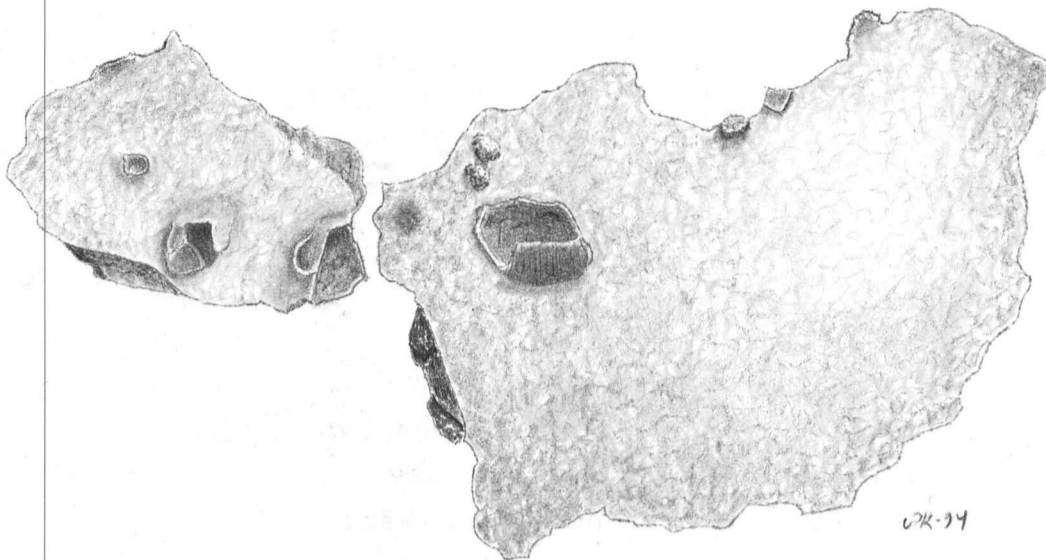


89. Rauta-astian katkelmia 3 kpl.

Suurimman katkelman koko 50 x 40 mm. Seinämän paksuus 1-2½ mm. Ks. kuvaa. - Löydetty n:oiden 87 ja 88 läheltä.

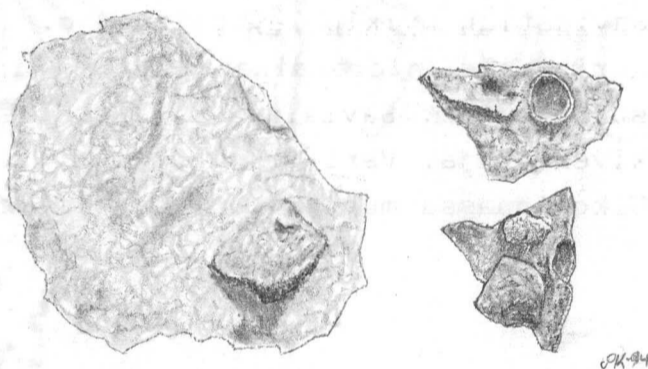

90. Saviastian reunapaloja 2 kpl/26 g.

Koristeettomia. Reuna ulospäin kaartuva, reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 8-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena ki

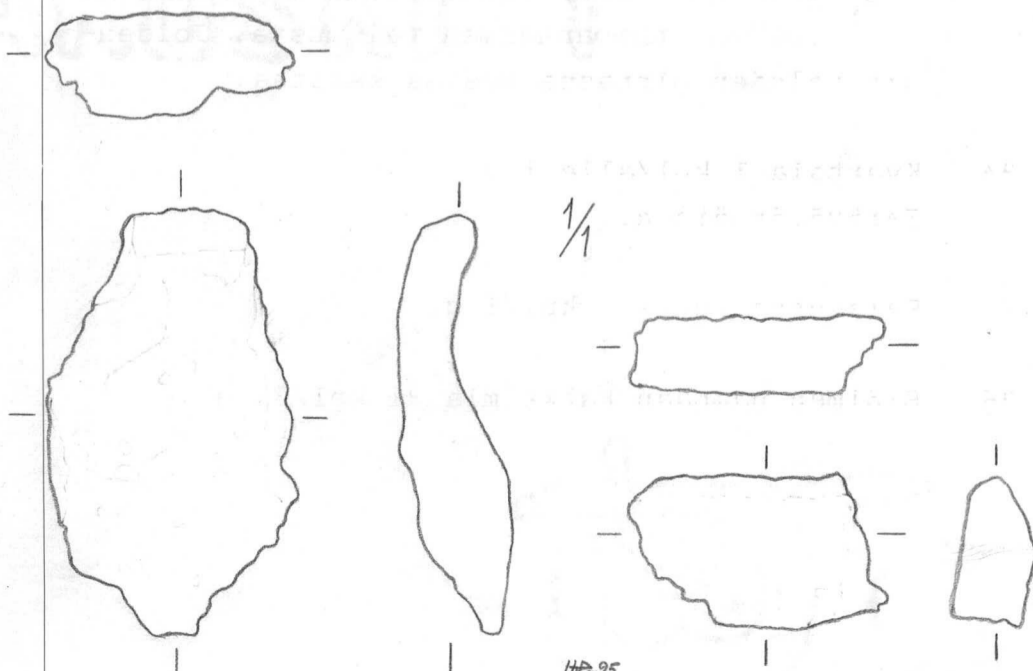

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän


Vainionmäki

kalmisto A

venmuruja. Väri tummanharmaa, osittain musta. Toisen palan sisäpinnassa mustaa karstaa. Ks. kuvaa, edellisellä sivulla.


91. Saviastian reunapala, paino 3 g.

Koristeeton. Reunan päällys suipohko. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

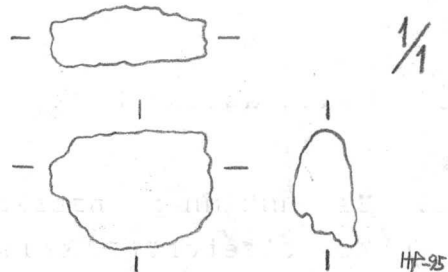

92. Saviastian kylkipala, paino 4 g.

Koristeena nuorapainanteita. Seinämän paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, lähes musta. Ulkopinnassa mustaa karstaa. Ks. kuvaa.

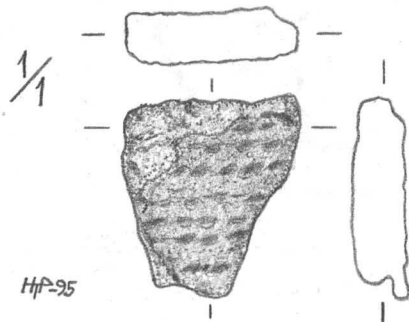

93. Saviastian kylkipaloja 143 kpl/343 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-17 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea, tummanharmaa tai musta. Joidenkin palojen pinnassa mustaa karstaa.

94. Kvartsia 1 kpl/alle 1 g.

Teräväsärmäinen.

95. Palanutta luuta 3 kpl/1 g.

96. Eläimen hampaan katkelmia 21 kpl/3½ g.

Ruutu 502/194, 3. kerros:

97. Saviastian kylkipaloja 151 kpl/179 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-12 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri ruskea, ruskeanharmaa tai tummanharmaa.

26563

LAITILA

Kodjala


Virilän

Vainionmäki

kalmisto A


Ruutu 502/195, 3. kerros:

98. Saviastian reunapala, paino 20 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö.
Seinämän paksuus 8-11 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri osittain ruskea,
osittain harmaa. Ks. kuvaa. -
Löytökohta: 502,75 - 503,00/195,10-30.

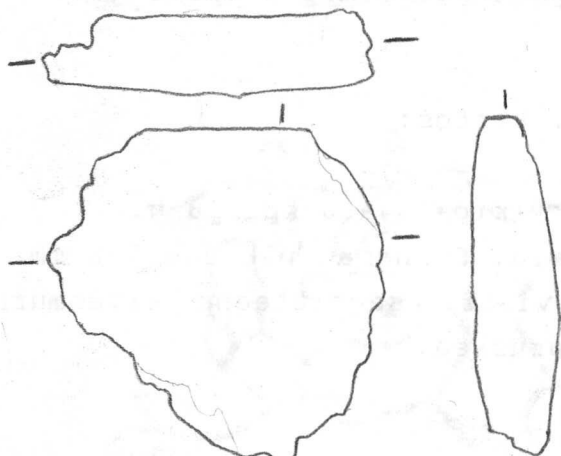

99. Saviastian kylkipaloja 145 kpl/203 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 10-12 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri ruskea, ruskeanharmaa tai tummanharmaa.
- Löytökohta: 502,75 - 503,00/195,10-30.


100. Saviastian reunapala, paino 7½ g.
Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän
paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks.
kuvaa.

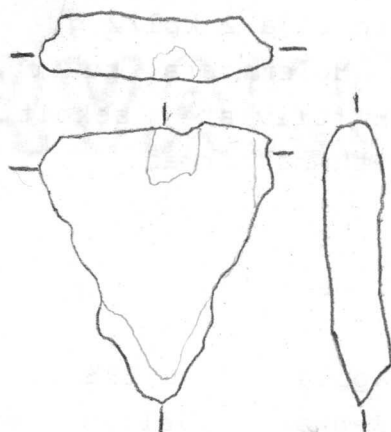

26563
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A


101. Saviastian reunapala, paino 4½ g.
 Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä ja toinen pinta puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
102. Saviastian kylkipaloja 208 kpl/139 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea, harmaanruskea tai tummanharmaa.
103. Palanutta luuta 5 kpl/4 g.
104. Eläimen hampaan katkelmia 25 kpl/7 g. - Löytökohta: 502,22-25/195,55-60. Pl.: 147.
105. Eläimen hampaan katkelmia 5 kpl/2 g.
- Ruutu 503/192, 3. kerros:
106. Saviastian kylkipaloja 8 kpl/16 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea.
- Ruutu 503/193, 3. kerros:
107. Saviastian kylkipaloja 44 kpl/42 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
108. Palanutta luuta 5 kpl/alle 1 g.
- Ruutu 503/194, 3. kerros:
109. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/2 g.
 Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
- Ruutu 503/195, 3. kerros:
110. Saviastian reunapala, paino 19½ g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö,

epätasainen. Seinämän paksuus 6-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri musta. Ks. kuvaa.

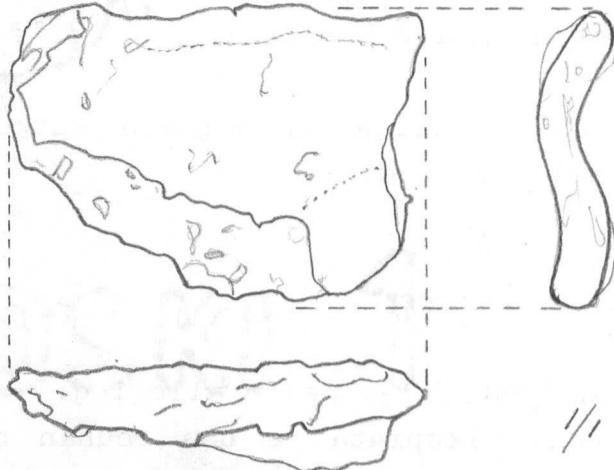


111. Saviastian reunapala, paino 3 g.

Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa. Ks. kuvaa.

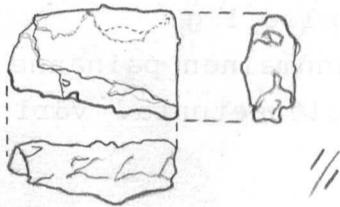


112. Saviastian reunapala, paino 4 g.

Koristeeton. Reunan päällys tasainen. Seinämän paksuus 5-6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

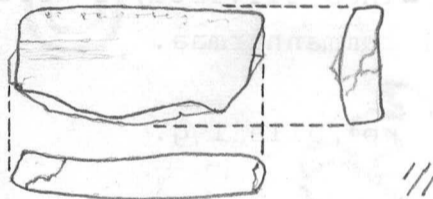

113. Saviastian reunapala, paino 5 g.

Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

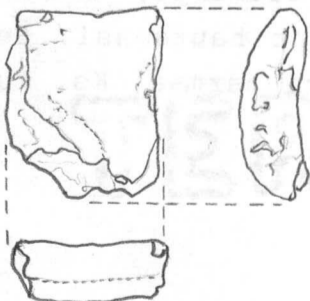

114. Saviastian pohjapala tai saviesineen katkelma, paino 5 g. Mahdollisesti astian pohjan ja reunan taitteesta. Koristeeton. Toinen puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri harmaanruskea.

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

115. Saviastian kylkipaloja 77 kpl/125 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa tai ruskea.

116. Hiiltyneitä herneitä ja herneen katkelmia yht. 12 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/191, 3. kerros:

117. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Ulkopinta ja osa reunan päällystä puuttuvat, mutta reunan päällystys ta-sainen. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea.

118. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Yhdellä puolella pitkänomainen painanne. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea.


Ruutu 504/192, 3. kerros:

119. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/1 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

120. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/193, 3. kerros:

121. Saviastian kylkipala, paino 3 g.
Koristeena uurteita. Seinämän paksuus 9-11 mm. Saviaines muuten tiivistä, mutta var-sinkin ulkopinta palanut hauraaksi. Sekoit-teena kivenmuruja. Väri harmaa. Ks. kuvaa.

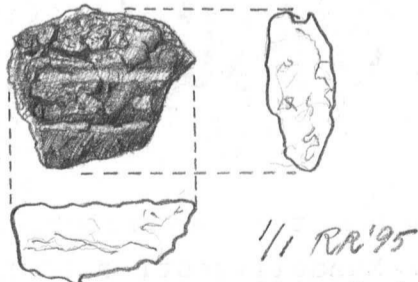


122. Saviastian kylkipaloja 11 g/13 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin

toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea.

Ruutu 504/195, 3. kerros:

123. Saviastian reunapala, paino 5 g.

Koristeeton. Reunan päällyks pyöreä. Seinämän paksuus 8-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri osaksi ruskea, osaksi tummanharmaa. Ks. kuvaa.

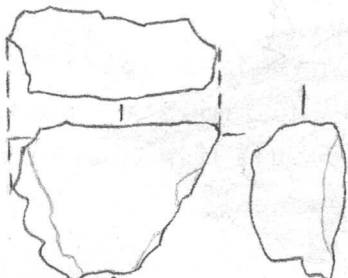

JK-95

124. Saviastian reunapala, paino 4 g.

Koristeeton. Reunan päällyksestä suurin osa puuttuu, mutta päällyks ollut epätasainen, muodoltaan pyöreä. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea.

125. Saviastian kylkipaloja 18 kpl/12 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea tai tummanharmaa.

126. Kvartsia 1 kpl/alle 1 g.

Teräväsärmäinen.

127. Palanutta luuta 3 kpl/2 g.

Ruutu 505/191, 3. kerros:

128. Saviastian kylkipala?, paino alle 1 g.

Koristeeton. Ainakin toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenä. Väri ruskea.

129. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.

Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea.

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 505/195, 3. kerros:

130. Saviastian kylkipala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
131. Hiiltyneitä herneiden katkelmia 3 kpl/alle 1 g.

Ruutu 506/193, 3. kerros:

132. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/alle 1 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteen tonta. Väri ruskea.
133. Palanutta savea 5 kpl/17 g.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri punertavanruskea.

Ruutu 506/194, 3. kerros:

134. Kvartssia 1 kpl/6½ g.
Yksi terävä särmä.
135. Palamatonta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/189, 4. kerros:

136. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/4 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

Ruutu 500/191, 4. kerros:

- 137a. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/43 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai harmaa.

137b. Sileäpintainen kivi.

Lattea ja soikeahko. Väri musta. Mitat: 19 x 17 x 10 mm. Paino: 5 g. Ks. kuvaa.




JK-97

Ruutu 500/192, 4. kerros:

138. Saviastian reunapala, paino 8 g.

Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 8-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri tummanharmaa, osaksi musta. Ks. kuvaa.

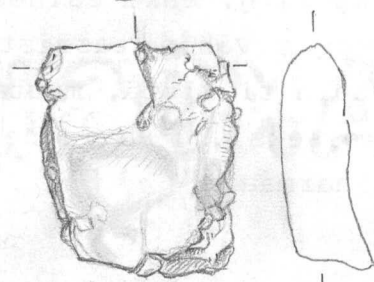

1:1

ES'95

139. Saviastian kylkipaloja 19 kpl/17 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea tai harmaa.

140. Palanutta luuta 2 kpl/2 g.

Ruutu 500/194, 4. kerros:

141. Tasavartisen soljen tai krapusoljen katkelma, pronssia. Päätykatkelma, jossa uurrekoristelua. Mitat: 14 x 10 x 7½ mm. Ks. kuvaa.

JK-94

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

142. Helmi, lasimassaa.
Sylinterinmuotoinen. Koko 11 x 7½-10 mm.
Väri punainen. Ks. kuvaa.



Veli Kod - 94

143. Rautapala.
Lattea. Koko 10 x 9 x 1½ mm.

144. Saviastian kylkipaloja 16 kpl/14 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea tai tummanharmaa.

145. Palanutta savea 1 kpl/7 g, ehkä esineen katkelma. Yhdellä sivulla vähän tasaista pintaa. Saviaines muutoin tiivistä, mutta palanut osaksi huokoiseksi. Saviaines sekoitteenä. Väri harmaa.

146. Kuonaa 1 kpl/4½ g.

147. Palanutta luuta 62 kpl/11 g.

Ruutu 500/195, 4. kerros:

148. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällisy tasainen. Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri harmaa. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,30-60/195,10-60.



1:1 ES '95

149. Saviastian kylkipaloja 21 kpl/23 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-13 m. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri harmaa tai ruskea. - Löytökohta: 500,30-60/195,10-60.

150. Palanutta luuta 77 kpl/16 g. - Löytökohta: 500,30-60/195,10-60.

Ruutu 501/189, 4. kerros:

151. Helmi, lasimassaa.

Sylinterinmuotoinen. Koko $8\frac{1}{2} \times 6$ mm. Väri sininen. Läpikuultava. Ks. kuvaa.



Ruutu 501/190, 4. kerros:

152. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/1 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa tai tummanruskea.

153. Kuonaa 2 kpl/11 g.

Ruutu 501/191, 4. kerros:


154. Saviastian kylkipaloja 12 kpl/12 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, ruskeanharmaa tai ruskea.

Ruutu 501/192, 4. kerros:

155. Saviastian reunapaloja 2 kpl/23 g.

Koristeettomia. Reunan päällys tasainen. Seinämän paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri osaksi harmaa, osaksi ruskea. Ks. kuvaa.

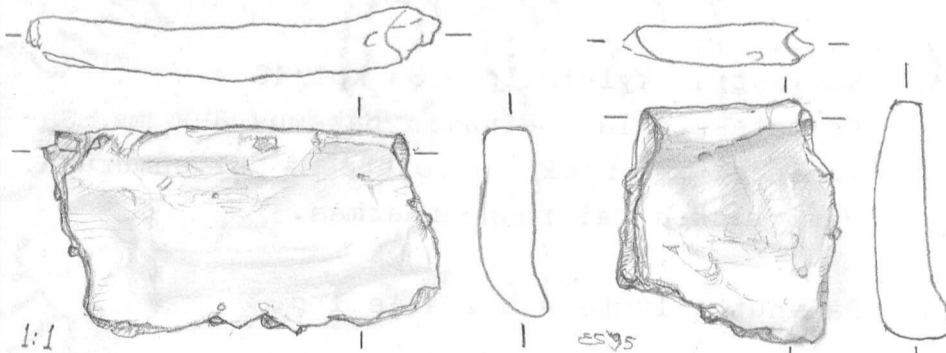

156. Saviastian kylkipaloja 9 kpl/17½ g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin

26563

LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

26563
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai ruskeanharmaa.

Ruutu 501/193, 4. kerros:

157. Saviastian reunapala, paino 3 g.

Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö. Seinämän paksuus 5-6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



158. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.

Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Ulkopinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

159. Saviastian pohjapala, paino 7 g.

Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

160. Saviastian kylkipaloja 38 kpl/82 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai harmaa.

161. Palanutta luuta 3 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/194, 4. kerros:

162. Saviastian kylkipaloja 33 kpl/48 g.


Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai ruskeanharmaa.

163. Palanutta luuta 4 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/195, 4. kerros:

164. Saviastian reunapala, liimattu yhteen kahdesta palasta, paino 8 g. Koristeeton. Reunan päällys pyöreä, epätasainen. Sisäpinta

puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.

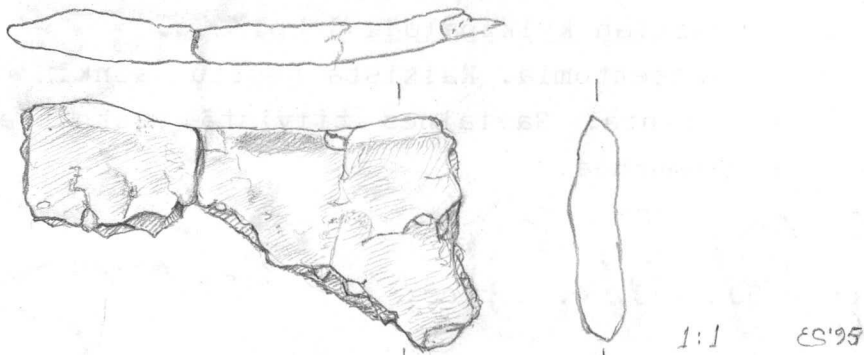

165. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällyys pyöreä. Ulkopinta puuttuu. Saviaines tiivistä.
166. Saviastian pohjapala, paino 4 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.
167. Saviastian kylkipaloja 52 kpl/66 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, harmaanruskea tai ruskea.
168. Palanutta luuta 11 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/190, 4. kerros:

169. Saviastian kylkipala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä.

Ruutu 502/191, 4. kerros:

170. Saviastian kylkipaloja 7 kpl/4 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
171. Palanutta savea 1 kpl/44 g.
Palanut pintaosistaan osittain huokoiseksi, mutta saviaines muuten tiivistä. Sekoitteena kivenmuruja.

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

Ruutu 502/192, 4. kerros:


172. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/2 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

Ruutu 502/193, 4. kerros:

173. Saviastian reunapala, paino 21 g.

Koristeeton. Reunan päällyys tasainen, mutta sisäänpäin kalteva. Seinämän paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, osittain musta. Ks. kuvaa.

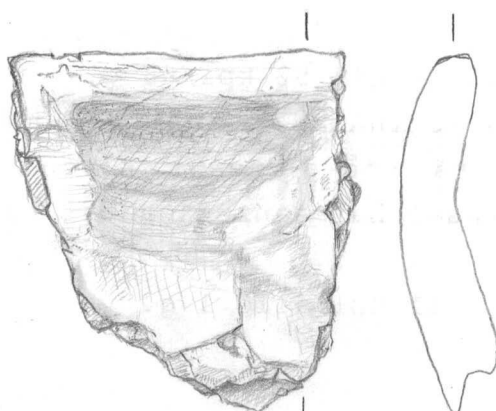

1:1 ES'95

174. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.

Koristeeton. Reunan päällyksestä puuttuu suurin osa ja toinen pinta puuttuu kokonaan. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa.

175. Saviastian kylkipaloja 34 kpl/95 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa, ruskea tai tummanharmaa.


Ruutu 502/194, 4. kerros:

176. Saviastian reunapaloja 2 kpl/15 g.

Koristeettomia. Reunan päällyys pyöreä.



1:1



ES'95

Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa. Ks. kuvaa.

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


177. Saviastian kylkipaloja 113 kpl/157 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea, ruskeanharmaa tai tummanharmaa.

Ruutu 502/195, 4. kerros:

178. Saviastian reunapala, paino 2 g.

Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö. Seinämän paksuus 5-6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 502,45-60/195,00-15.



1:1 ES'95

179. Saviastian kylkipaloja 135 kpl/177 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 10-11 mm. Saviaines tiivistä, mutta murenevaa, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. - Löytökohta: 502,45-60/195,00-15. Pl.: 157 (pinta)/159 (pohja).

180. Saviastian kylkipaloja 117 kpl/31 g.


Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. - Löytökohta: 502,45-60/195,00-15.

181. Saviastian reunapala, paino 31 g.

Koristeeton. Reunan päällys lähinnä suippo. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä,


26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, osittain ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.

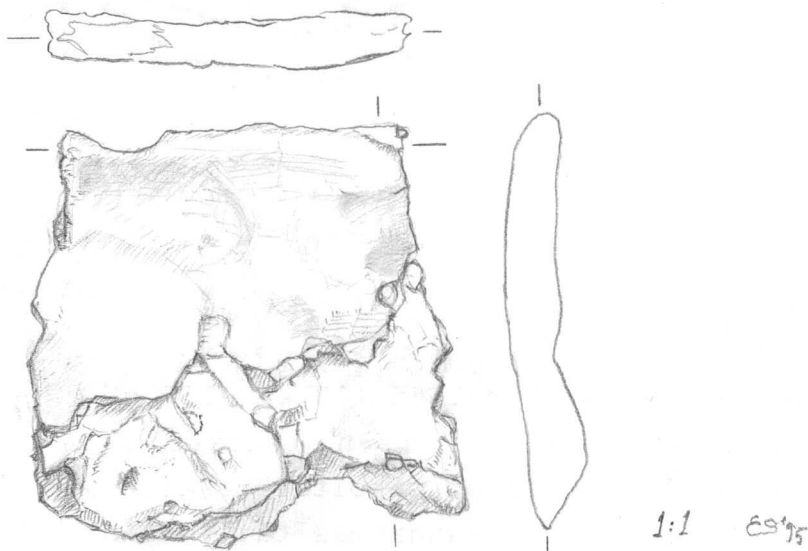


182. Saviastian reunapala, paino 4 g.

Koristeeton. Reunan päällyks pyöreähkö. Seinämän paksuus 5-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri osaksi ruskea, osaksi harmaa. Ks. kuvaa.

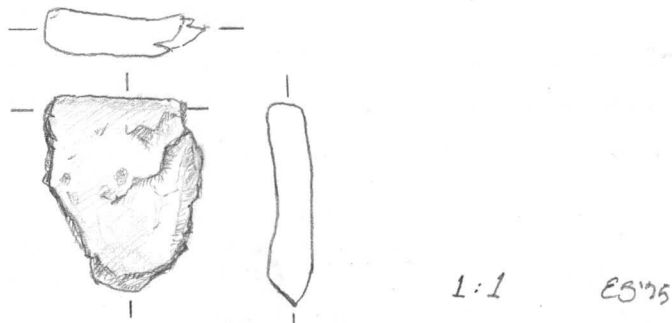


183. Saviastian reunapala, paino 2 g.

Koristeeton. Reunan päällyks pyöreä. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.

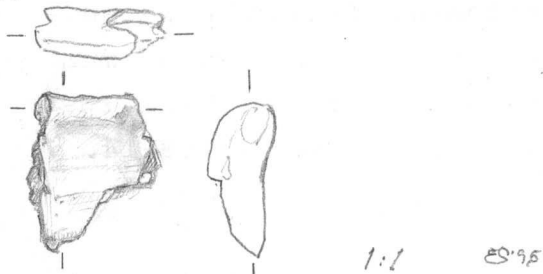


184. Saviastian reunapala, paino 3 g.


Koristeeton. Reunan päällyks lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa. Ks. kuvaa.

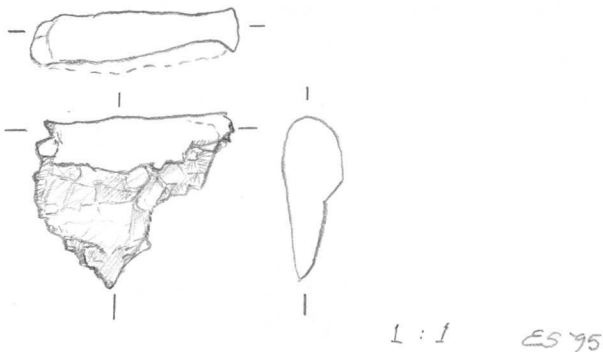

185. Saviastian reunapala, paino 1½ g.
Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä puuttuu ja toinen pinta kokonaan. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
186. Saviastian kylkipala, paino 2 g.
Koristeena uurteita. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri suureksi osaksi musta, osittain tummanharmaa. Ks. kuvaa.

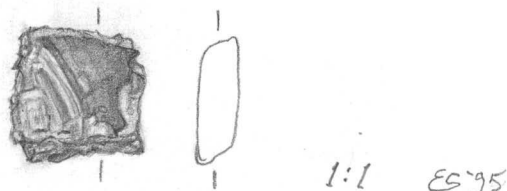

187. Saviastian kylkipala, paino alle 1 g.
Koristeena uurre. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.

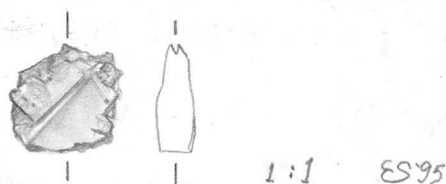

188. Saviastian kylkipaloja 213 kpl/333 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea tai ruskeanharmaa.

Ruutu 503/192, 4. kerros:

189. Saviastian kylkipala, paino 2 g.
Koristeeton. Seinämän paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri musta.

Ruutu 503/193, 4. kerros:

190. Saviastian kylkipaloja 5 kpl/9½ g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 m. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.

26563

LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

Ruutu 503/194, 4. kerros:

191. Pronssikoriste.

Käsittää soikionmuotoisen lenkin, nelikulmaisen alapuolen ja näiden välisen paksunnoksen. Nelikulmaisessa osassa molemmilla puolilla kaksi koristepainannetta. Pituus 29 mm, leveys 6-13 mm, paksuus 2½-3½ mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 503,90/194, 37. Pl.: 179.



OK-94

192. Rautaesineen katkelma.

Pituus 21 mm, leveys 4-12 mm, paksuus 4-5 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 503,46/194,00. Pl.: 180.



OK-95

193. Saviastian kylkipaloja 18 kpl/41 g.


Koristeettomia. Seinämän paksuus 10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea, tummanharmaa tai musta.

194. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/195, 4. kerros:

195. Saviastian reunapala, paino 12 g.

Koristeeton. Reunan päällys pyöreä, epätasainen. Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa. Sisäpinnalla mustaa karstaa. Ks. kuvaa.

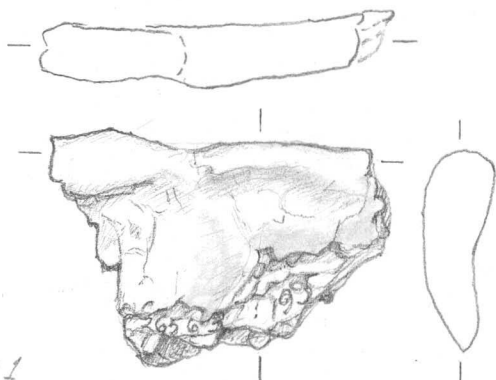

1:1

ES 95

196. Saviastian kylkipaloja 14 kpl/84 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-13 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri ruskea, ruskeanharmaa tai tummanharmaa.

Ruutu 504/192, 4. kerros:

197. Saviastian kylkipala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines
tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.



Ruutu 504/194, 4. kerros:

198. Saviastian kylkipaloja 5 kpl/5 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja. Väri ruskea.

199. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/195, 4. kerros:

200. Saviastian reunapala, paino 2½ g.
Koristeeton. Reunan päällyys tasainen.
Seinämän paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri osaksi ruskea,
osaksi tummanharmaa. Ks. kuvaa.



1:1 ES '95

201. Saviastian pohjapala, paino 3 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta, mutta pohja-
pinta puuttuu, kuten myös sisäpinta. Sa-
viaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri ruskea.

202. Saviastian kylkipaloja 29 kpl/175 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-17 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri ruskea tai tummanharmaa.

203. Palanutta savea 2 kpl/3 g.
Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri
ruskea.

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

204. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

205. Eläimen hampaan katkelmia 11 kpl/9½ g.

Ruutu 505/193, 4. kerros:


206. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/5 g.

Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa.

Ruutu 505/195, 4. kerros:

207. Rautahakasen silmukkaosa.

Taivutettu rautavartaasta, jonka paksuus 3 mm. Pituus 26 mm, leveys 25 mm, paksuus 3 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 505,32/195,86. Pl.: 174.



208. Niitin kanta, rautaa.

Pahoin murtunut, koko nykyisellään 21 x 20 mm. Vartta jäljellä 7 mm. - Löytökohta: 505,16/195,66. Pl.: 180.

209. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.

Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä ja ulkopinta puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

210. Saviastian pohjapala, liimattu yhteen kolmesta palasta, paino 45 g. Pohjan ja kyljen taitteesta, mutta kyljestä jäljellä vain pohjan tasalla oleva osa. Koristeeton. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, osittain lähinnä musta.

211. Saviastian kylkipaloja 8 kpl/16 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainaki toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

212. Palanutta savea 1 kpl/4 g.

Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteetonta.
Väri ruskea.

Ruutu 506/194, 4. kerros:

213. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, isompi liimattu yhteen kahdesta palasta, paino 21 g. Koristeettomia. Seinämän paksuus 7- 9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

Ruutu 499/188, 5. kerros:

214. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/2 g. Koristeettomia. Seinämän paksuus 6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

215. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.

Yhdellä puolella pitkulainen painanne. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri tummanharmaa.

Ruudut 500-506/188-195:

216. Saviastian kylkipala, paino 2 g.

Koristeeton, molemmat pinnat puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

Ruudut 500-506/188-199, vuoden 1990 kaivausalueelta (löydetty ko. vuoden seulontakasasta):

217. Savikiekon katkelmia 2 kpl/40 g.

Isommassa katkelmassa osa kiekon reikää, ja toisessa katkelmassa vähän kiekon pintaa. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta, mutta isompi katkelma palanut osittain huokoiseksi. Väri osittain tummanharmaa, osittain ruskea.

218. Palanutta savea 1 kpl/7 g, nähtävästi savikiekon katkelma. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta, mutta osittain huokoiseksi palanutta. Väri tummanharmaa.

219. Savikiekon katkelma tai saviastian kylkipala, paino 3 g. Koristeeton. Toinen pinta

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

220. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
 Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea.

Ruudut 495-506/188-199, vuosien 1986-91 kaivausalueelta:

221. Savikiekon katkelma, paino 2½ g.
 Katkelmassa osa kiekon reikää. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteetonta. Väri tummanharmaa.
222. Palanutta savea 1 kpl/3 g.
 Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteetonta. Väri osittain tummanharmaa, osittain ruskea.
223. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Pinta osittain kiiltävä. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
224. Palanutta savea 1 kpl/26 g.
 Palanut kuonamaiseksi. Saviaines tiivistä, mutta osittain palanut hauraaksi, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

Löydöt kalmistokumpareen eteläpuoliskoja 1985 raivattessa (hävitettäessä) syntyneestä profiili-leikkauksesta kalmistokumpareen jäljellä olevan osan eteläreunalta, linjojen y= 200-201 väliltä, tummasta kalmistomaasta. N:ot 225-226 havaittu metallinetsimellä ja n:ot 227-228 löydetty paikan tutkimisen yhteydessä. Kalmistomaa ja löydöt todennäköisesti valuneet löytökohdan yläpuolella olevasta ehjästä kalmiston profiilista, jolloin löydöt peräisin ruudusta 495/200:

225. Niitti, rautaa.
 Taittunut varresta, pituus nykyisellään 40 mm. Toinen kanta lähinnä nelikulmainen, kooltaan 17 x 15 mm, ja toinen pyöreäkö, halkaisijaltaan 17 mm. Varren paksuus 4-6 mm. Ks. kuvaa.



226. Niitin kanta, rautaa.

Vahingoittunut, ollut rombinmuotoinen tai nelikulmainen. Koko nykyisellään 19 x 16 mm. Vartta jäljellä 7 mm.

227. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/4 g.


Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea.

228. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Löydöt kalmistokumpareta 1985 raivattaessa (hävitettäessä) syntyneen profiilileikkauksen eteläpuolelta, kalmistokumpareen jäljellä olevan osan eteläpuolelta, kumpareen jäljellä olevaa osaa kiertävästä viljelystiestä (traktoriurasta), linjan x= 494 eteläpuolelta, linjojen y= 191-203 väliltä. Metallilöydöt havaittu metallinetsimellä ja muut löydöt näiden paikkojen tutkimisen yhteydessä. Löydöt sijainneet alunperin kalmistokumpareen eteläpuoliskolla, joka raivattu pois 1985, ja pudonneet raivaustyössä maahan sekä joutuneet tällöin käyttöönotettuun kumpareen jäljellä olevaa osaa kiertävään viljelystiehen. Löytöolosuhteet eivät kuitenkaan aseta estettä sille, etteikö lueteltavan aineiston joukossa voisi olla kalmiston käyttöaikaa myöhempiäkin löytöjä:

229. Krapusolki, pronssia.


Ehjä, mutta neulasta, joka ollut rautaa, jäljellä vain kiinnitysosa. Koristeena pisteleimoja riveissä, pisteympyräleimoja sekä uurteita. Pituus 50 mm, leveys 26 mm, korkeus 11 mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 191-192.

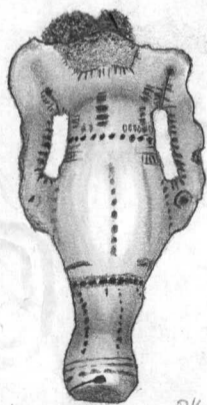


PK-94

230. Sankasolki, rautaa.

Ehjä. Kaari levymainen. Neula kiinni kaaren päässä olevassa reiässä. Pituus 33 mm,



PK-94



26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563

LAITILA

Kodjala


Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

(kaaren) leveys 15 mm, korkeus 12-13 mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 191-192.

231. Spiraalirannerengas, pronssia, konservatoriksi Päivi Pykälä-ahon mukaan ollut todennäköisesti tinattu. Vähän vääntynyt, mutta muuten ehjä. Uurrekoristelua ainakin kohdissa, jossa varras alkaa paksuuntua. Taitettu noin kaksi kierrosta vartaasta, jossa kaksi paksunnosta. Esineen päät ohutta varrasta, ja paksunnokset alkavat n. 6 cm:n päässä esineen päistä. Vartaan poikkileikkaus ohuissa kohdissa lähinnä pyöreä, osittain myös kulmikas. Paksunnoksien kohdalla varras kulmikasta ja harjavaa. Vartaan paksuus 4-12½ mm ja pituus suoristettuna n. 40 cm. Ks. kuvaa.- Löydetty väliltä y= 199-200.

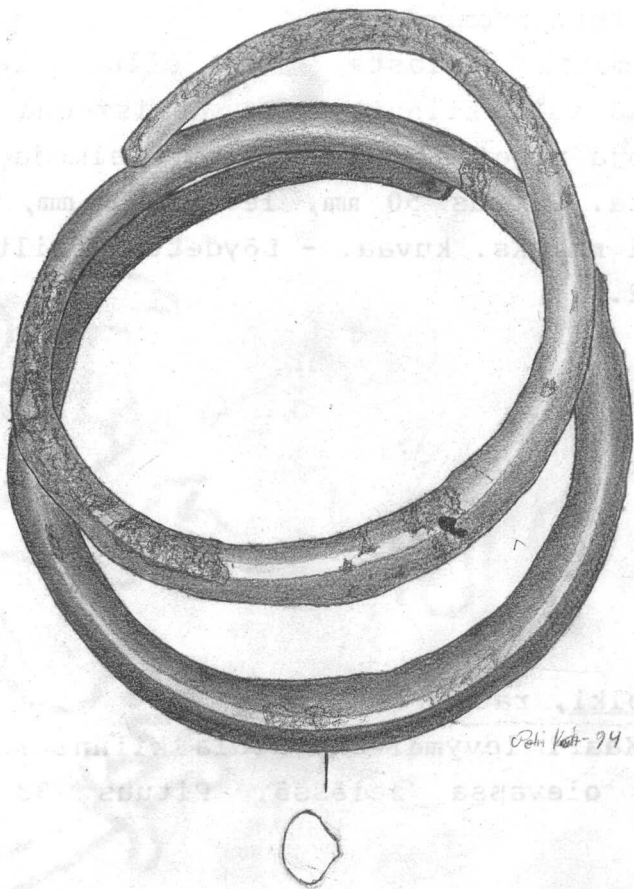

232. Rannerenkaan katkelmia 2 kpl, pronssia. Rannerenkaasta, jonka varras harjallista, poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista. Koristeena vartaan suuntainen uurre molemmilla

puolilla varrasta. Katkelmien mitat $14 \times 7 \times 2\frac{1}{2}$ ja $9\frac{1}{2} \times 7 \times 2\frac{1}{2}$ mm. Ks kuvaa. - Löydetty väliltä y= 196-197.




OK-94

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

233. Kaularenkaan katkelma, pronssia.

Vääntynyt. Poikkileikkaukseltaan lähinnä pyöreää varrasta, jonka paksuus n. 5 mm. Koristeeton. Pituus suoristettuna n. 115 mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 200-201.

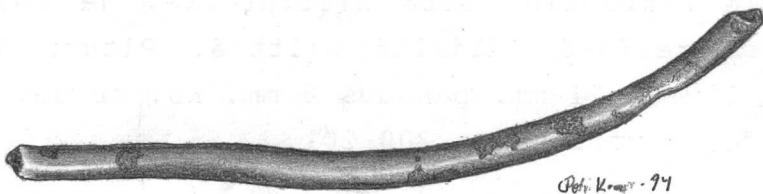

Pöytä. Kromi - 94


234. Pronssispiraalin katkelma.

Käsittää pronssivarrasta kiertävää varrasta. Kiertävän vartaan leveys $2\frac{1}{2}$ mm. Katkelma vähän kaareva, sen pituus 25 mm ja paksuus $6\frac{1}{2}$ mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 199-200.



OK-94

235. Pronssilevyn katkelma, mahdollisesti kolmiotai rengaspäisen koruneulan neulalaitteeseen kuuluvasta koristelevyistä. Katkennut molemmista päistään, joista molemmissa jäljellä osa niitin reikää. Leimakoristelua levyn reunoissa, levyn vastakkainen puoli koristeeton. Katkelman pituus 49 mm ja leveys 23 mm. Levyn paksuus vajaan 1 mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 199-200.

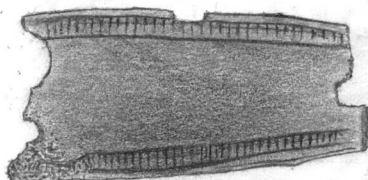

OK-94

26563

LAITILA

Kodjala


Virilän

Vainionmäki


kalmisto A

236. Atulat, pronssia.

Molemmat puoliskot murtuneet päistään. Koristeena poikittaisia uurteita. Pituus 41 mm, leveys (puoliskojen päissä) 14 mm, paksuus (taitetussa päässä) 10 mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 196-197.

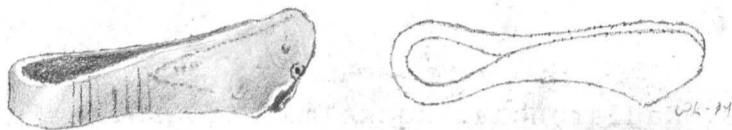


237. Miekan väistimen koristelevy, kullattua pronssia. Koristettu Salin II -tyylillä. Lähellä kumpaakin päätä niitinreikä, ja toisessa reiässä jäljellä niittiä. Pituus 96 mm, leveys 21 mm, paksuus 6 mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 200-201.

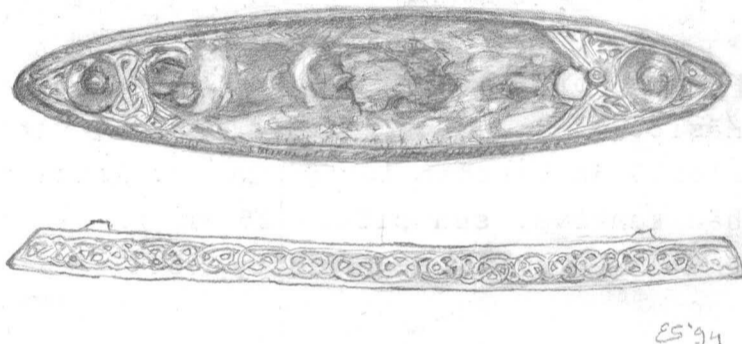238. Kilvenkupura, rautaa.

Kuvan osoittamaa muotoa. Ehjä, paitsi että alaosan reuna osittain murtunut. Reunassa neljä niitinreikää. Korkeus 95 mm, suurin leveys kupuraosassa 96 mm, leveys alaosassa

ilman reunaa 99 mm, reunan leveys 15 mm.
Esineessä palopatina. Ks. kuvaa. - Löydetty
väliltä y= 196-197.

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

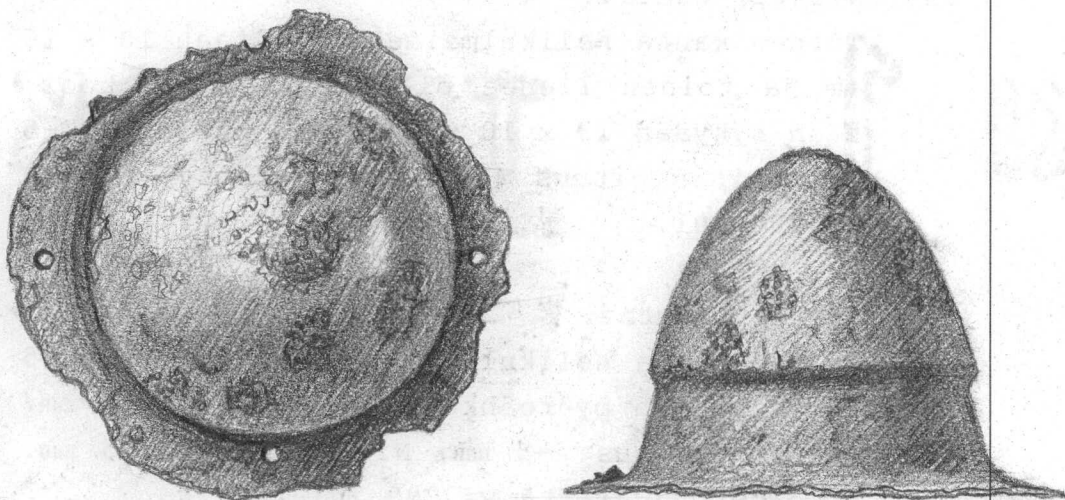


1/2

RR'94

239. Niitti, rautaa.

Toinen kanta nelikulmainen, kooltaan 20 x 17
mm ja toinen pyöreähkö, kooltaan 14 x 12 mm.
Varren paksuus 3-6 mm. Niitin pituus 43 mm.
Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 197-198.

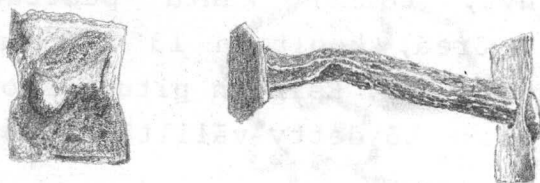

JK-95

240. Niitti, rautaa.

Toinen kanta osittain kaarevareunainen ja
osittain kulmikas, kooltaan 17 x 16 mm ja
toinen pahoin murtunut, kooltaan 11 x 10 m.
Varren paksuus 4-5 mm. Niitin pituus 37 mm.
Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 197-198.



JK-95

26563
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

241. Niitti, rautaa.
 Toinen kanta lähinnä rombinmuotoinen, kooltaan 19 x 17 mm ja toinen pyöreä, kooltaan 15 x 16 mm. Varren paksuus 4-6 mm. Niitin pituus 33 mm. - Löydetty väliltä y= 200-201.
242. Niitti, rautaa.
 Toinen kanta nelikulmainen, kooltaan 18 x 16 mm ja toinen lienee ollut pyöreähkö, kooltaan nykyään 13 x 10 mm. Varren paksuus 3½-5 mm. Niitin pituus 44 mm. - Löydetty väliltä y= 200-201.
243. Niitti, rautaa.
 Toinen kanta nelikulmainen, kooltaan 16 x 15 mm ja toinen pyöreähkö, kooltaan 14 x 13 mm. Varren paksuus 4-5 mm. Niitin pituus 35 mm. - Löydetty väliltä y= 200-201.
244. Niitti, rautaa.
 Toinen kanta irti esineestä, nelikulmainen ja kooltaan 17 x 15 mm, toinen ainakin nykyisellään lähinnä soikionmuotoinen, kooltaan 16 x 12 m. Varren paksuus 4-6 mm. Niitin pituus 43 mm. - Löydetty väliltä y= 202-203.
245. Niitti, rautaa.
 Vääntynyt, toinen kanta puuttuu. Toinen kanta pyöreä, kooltaan 13 x 13 mm. Varren paksuus 4-5 mm. Esineen pituus suoristettuna n. 40 mm. - Löydetty väliltä y= 200-201.
246. Niitti, rautaa.
 Toinen kanta puuttuu. Toinen kanta lähinnä soikeahko, kooltaan 18 x 14 mm. Varren paksuus 4-5 mm. Esineen pituus 30 mm. - Löydetty väliltä y= 198-199.
247. Niitti, rautaa.
 Toinen kanta puuttuu. Toinen kanta osittain kaarevareunainen, osittain kulmikas, kooltaan 15 x 13 mm. Varren paksuus 3½-6 mm. Esineen pituus 37 mm. - Löydetty väliltä y= 199-200.
248. Niitti, rautaa.
 Toinen kanta puuttuu. Toinen kanta lähinnä soikionmuotoinen, kooltaan 17 x 12 mm. Var-

ren paksuus 4-5 mm. Esineen pituus 38 mm. -
Löydetty väliltä y= 200-201.

249. Niitti, rautaa.

Toisesta kannasta jäljellä vain vähäinen osa. Toinen kanta puoliympyränmuotoinen, kooltaan 18 x 13 mm. Varren paksuus 3½-5 mm. Esineen pituus 29 mm. - Löydetty väliltä y= 202-203.

250. Niitti, rautaa.

Toinen kanta puuttuu. Toinen kanta lähinnä puoliympyränmuotoinen, kooltaan 16 x 11 mm. Varren paksuus 3-6 mm. Esineen pituus 34 mm. - Löydetty väliltä y= 203-204.

251. Niitin kannan katkelma, rautaa.

Kanta lienee ollut nelikulmainen. Katkelman koko 18 x 14 mm. - Löydetty väliltä y= 198-199.

252. Niitin kannan katkelma?, rautaa.


Koko 22 x 17 mm. - Löydetty väliltä y= 194-195.

253. Rautalevyn katkelma.

Koko 22 x 16 mm. - Löydetty väliltä y= 191-192.

254. Helan katkelma, rautaa.

Latteaa rautalevy, jonka paksuus 1-2 mm. Toisessa päässä kaksi rautaniittiä. Katkelman koko 26 x 22 mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 201-202.



RR'94

255. Hevosenkengän naula, rautaa.

Pituus 37 mm, leveys 11 mm, paksuus 5½ mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 200-201.



OK-11

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

26563

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

256. Rautaesineen katkelma.

Käsittää kaarevan vartaan katkelman, jonka pituus 42 mm. Vartaan poikkileikkaus soikea, leveys 6 mm ja paksuus $2\frac{1}{2}$ mm. Ks. kuvaa. - Löydetty väliltä y= 200-201.

257. Rautavartaan katkelma.

Latteaa varrasta, jonka paksuus 5 x 1-2 mm. Katkelman pituus 23 mm. - Löydetty väliltä y= 198-199.

258. Rautavartaan katkelma.

Poikkileikkaukseltaan pyöreähköä varrasta, jonka paksuus $3\frac{1}{2}$ -5 mm. Vääntynyt, katkelman pituus suoristettuna n. 50 mm. - Löydetty väliltä y= 201-202.

259. Rautavartaan katkelma.

Poikkileikkaukseltaan pyöreähköä varrasta, jonka paksuus 3-5 mm. Vääntynyt, katkelman pituus suoristettuna n. 80 mm. - Löydetty väliltä y= 203-204.

260. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.

Koristeeton. Reunan päällystä vain vähän jäljellä. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. - Löydetty väliltä y= 199-200.

261. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/2 g.

Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. - Löydetty väliltä y= 200-201.

262. Palanutta savea 1 kpl/7 g, ehkä savikiekon katkelma. Yhdellä puolella kaarevaa, tasaista pintaa. Saviaines tiivistä, sekoitteenä. Väri suurimmaksi osaksi harmaa, osaksi ruskea. - Löydetty väliltä y= 198-199.263. Palanutta savea 1 kpl/6½ g.

Yhdellä puolella tasaista pintaa, muualta palanut hyvin kuonamaiseksi. Tasainen pinta

ruskea, muualta tummanharmaa. - Löydetty väliltä y= 199-200.

264. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri tummanharmaa. - Löydetty väliltä y= 198-199.
265. Palanutta luuta 5 kpl/alle 1 g. - Löydetty väliltä y= 197-198.
266. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g. - Löydetty väliltä y= 199-200.
267. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g. - Löydetty väliltä y= 200-201.

Löydöt kalmistokumpareen jäljellä olevan osan länsipuolelta, paikkaa kiertävästä viljelystiestä (traktoriurasta), linjan y= 189 länsipuolelta, linjojen x= 505-506 väliltä. N:o 268 havaittu metallinetsimellä ja n:o 269 paikan tutkimisen yhteydessä. Löydöt lienevät sijainneet alunperin kalmistokumpareen eteläpuoliskolla, joka raivattu pois 1985, ja joutuneet tällöin käyttöönotettuun viljelystiehen kuten n:ot 229-267:

268. Rautavartaan katkelma.
Pituus 18 mm, paksuus 2½ mm.
269. Palanutta savea 1 kpl/2½ g.
Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri tummanharmaa.

Löytö viljelystiestä (traktoriurasta), kalmistokumpareen jäljellä olevan osan eteläreunalla olevasta ent. keskuskivestä 45 m kaakkoon, viljelystien varrella olevasta kookkaasta männystä, joka piirretty kaivauskertomusten 1986 ja 1987 yleiskartoilla, 6 m länteen-länsiluoteeseen. Löytö havaittu metallinetsimellä ja lienee sijainnut alunperin kalmistokumpareen eteläpuoliskolla, joka raivattu pois 1985, ja joutunut tällöin viljelystiehen tietä käyttöönotettaessa, kuten n:ot 229-267 ja 268-269, tai tietä parannettaessa:

270. Niitti, rautaa.
Toinen kanta nelikulmainen, kooltaan 27 x 17 mm, toinen lähinnä soikeahko, kooltaan 17 x 14 mm. Varren paksuus 3-6 mm. Niitin pituus 37 m.

26563
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A