



Piikkiön kirkon hautausmaa
ulkovalaistuskaivantojen arkeologinen valvonta

kesä 2015.

FT Kari Uotila

Muuritutkimus ky


Tiivistelmä

Piikkiön kirkon ympäristössä tehtiin hautausmaan valaistukseen liittyviä kaivantoja, jotka valvottiin arkeologisesti. Kaivannot tehtiin pääosin pintahiikkakerrokseen. Esiin ei tullut vanhempia hautauksia tai Piikkiön vanhemman kirkon osia.

Raportin kansikuva. Piikkiön kirkon kaakkoinen kulmaus, jossa on oletettu olleen vanhemman kirkon sijainneen. Vuoden 2015 kaivannoissa ei merkkejä vanhemmasta kirkosta löydetty.


Arkisto- ja rekisteritiedot

Kohteen nimi:	Piikkiön kirkko (MV 1000014840)
Kunta:	Kaarina
Kohteen laji:	Vanhemman kirkon paikka
Ajoitus:	keskiaika-1700 -luku
Koordinaatisto	P (ETRS-TM35FIN): 6707234 I (ETRS-TM35FIN): 253400
Tutkimuksen laatu	Arkeologinen valvonta
Tutkimuksen laajuus	Valvottu alue n. 300 m
Tutkimuslaitos:	Muuritutkimus ky
Tutkimuksen tekijät:	FT Kari Uotila
Kenttätöaika:	kesä-syyskuu 2015
Rahoittaja:	Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Alkuperäinen raportti:	Museoviraston arkisto, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Museokeskus
Laajuus:	2 s.

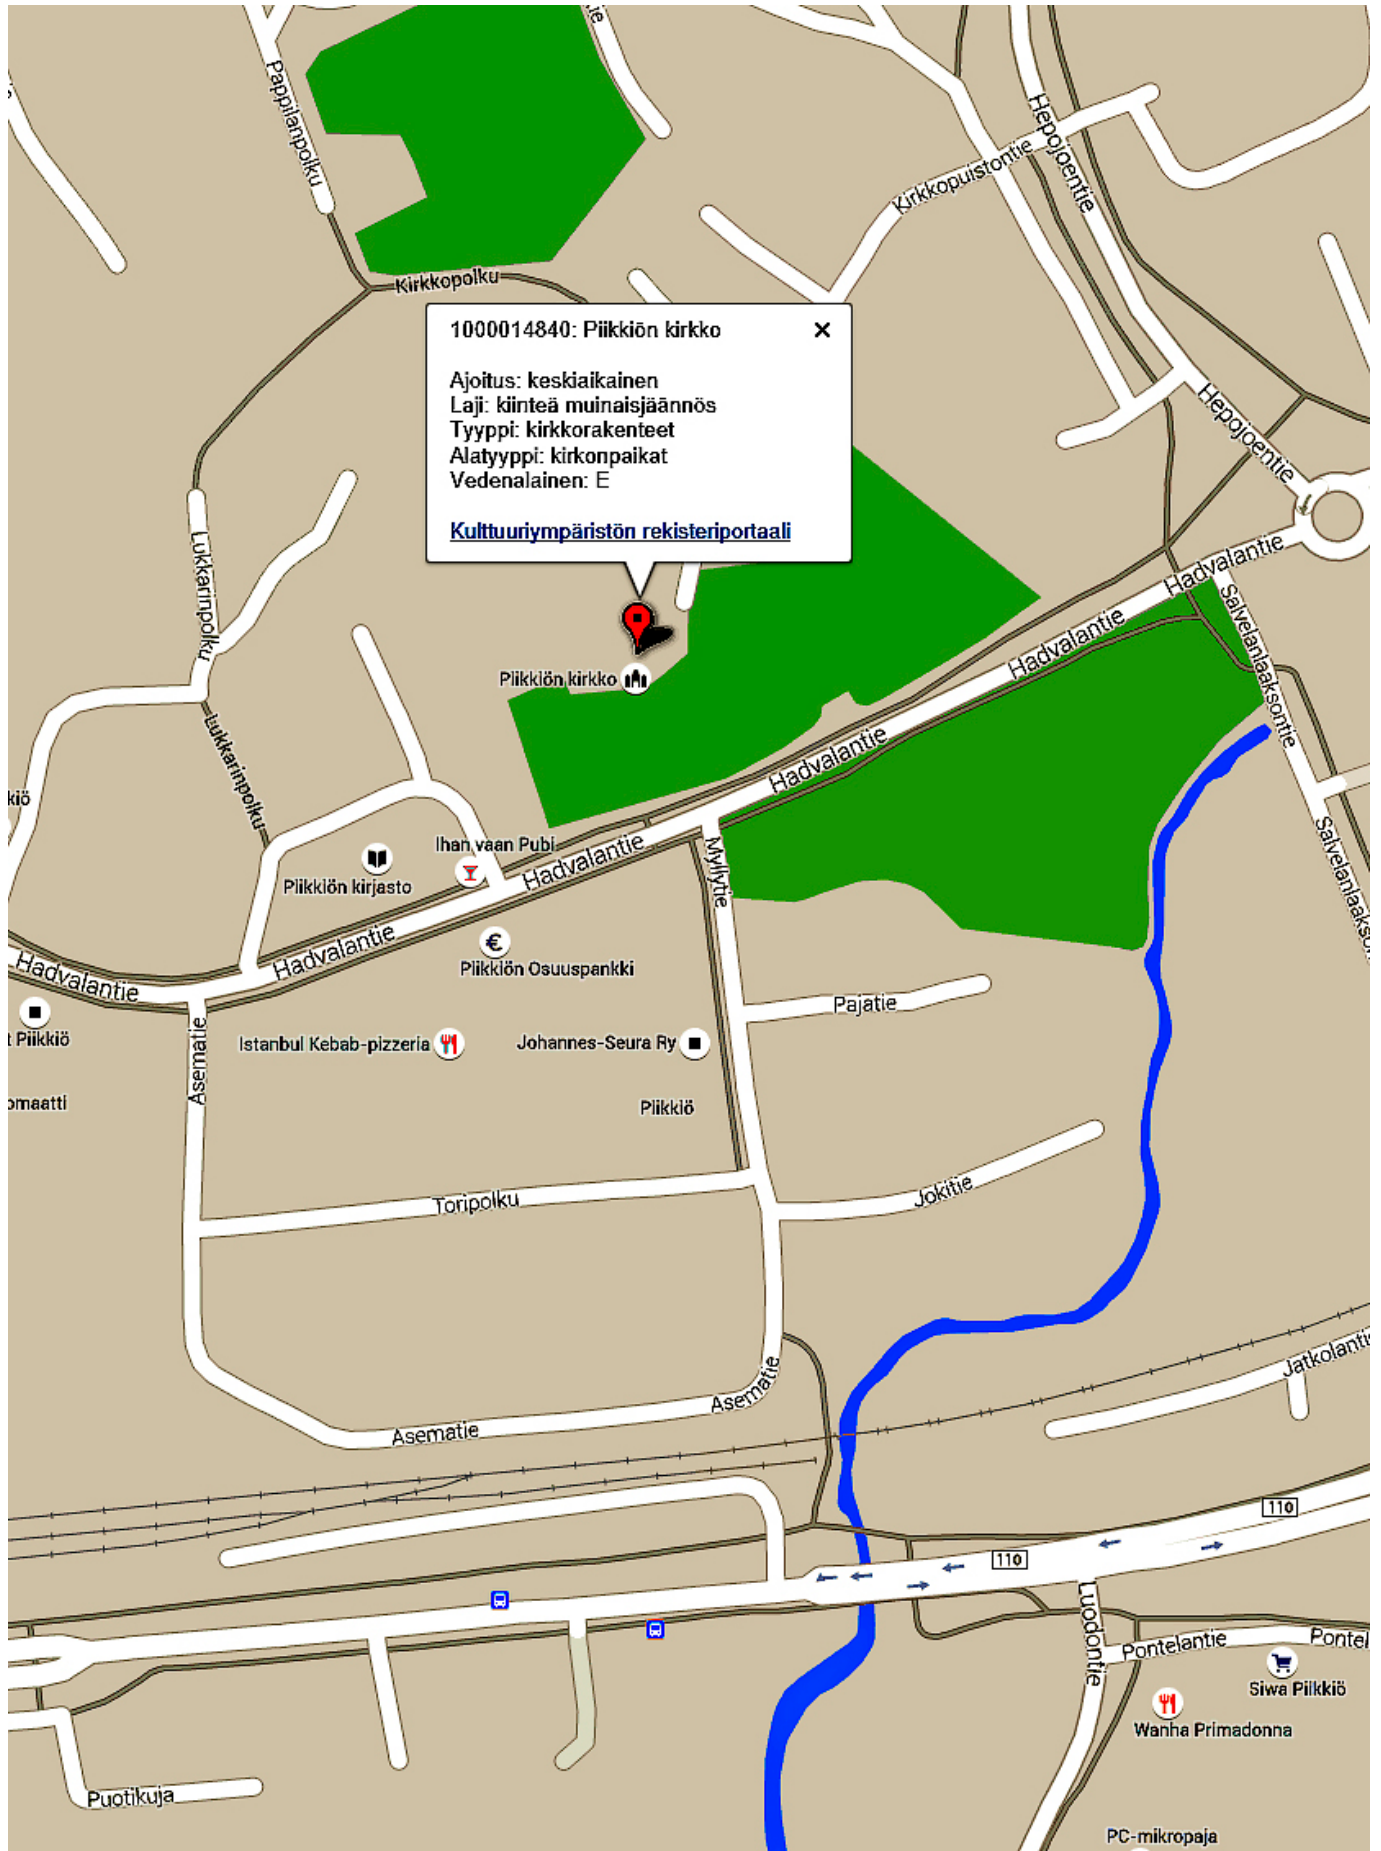

Sisällys

Tiivistelmä	2
Arkisto- ja rekisteritiedot	3
Yleiskartta	4
Sisällys	5
Karttakuva 1	6
Tutkimustulokset	7
Kuva 1	8

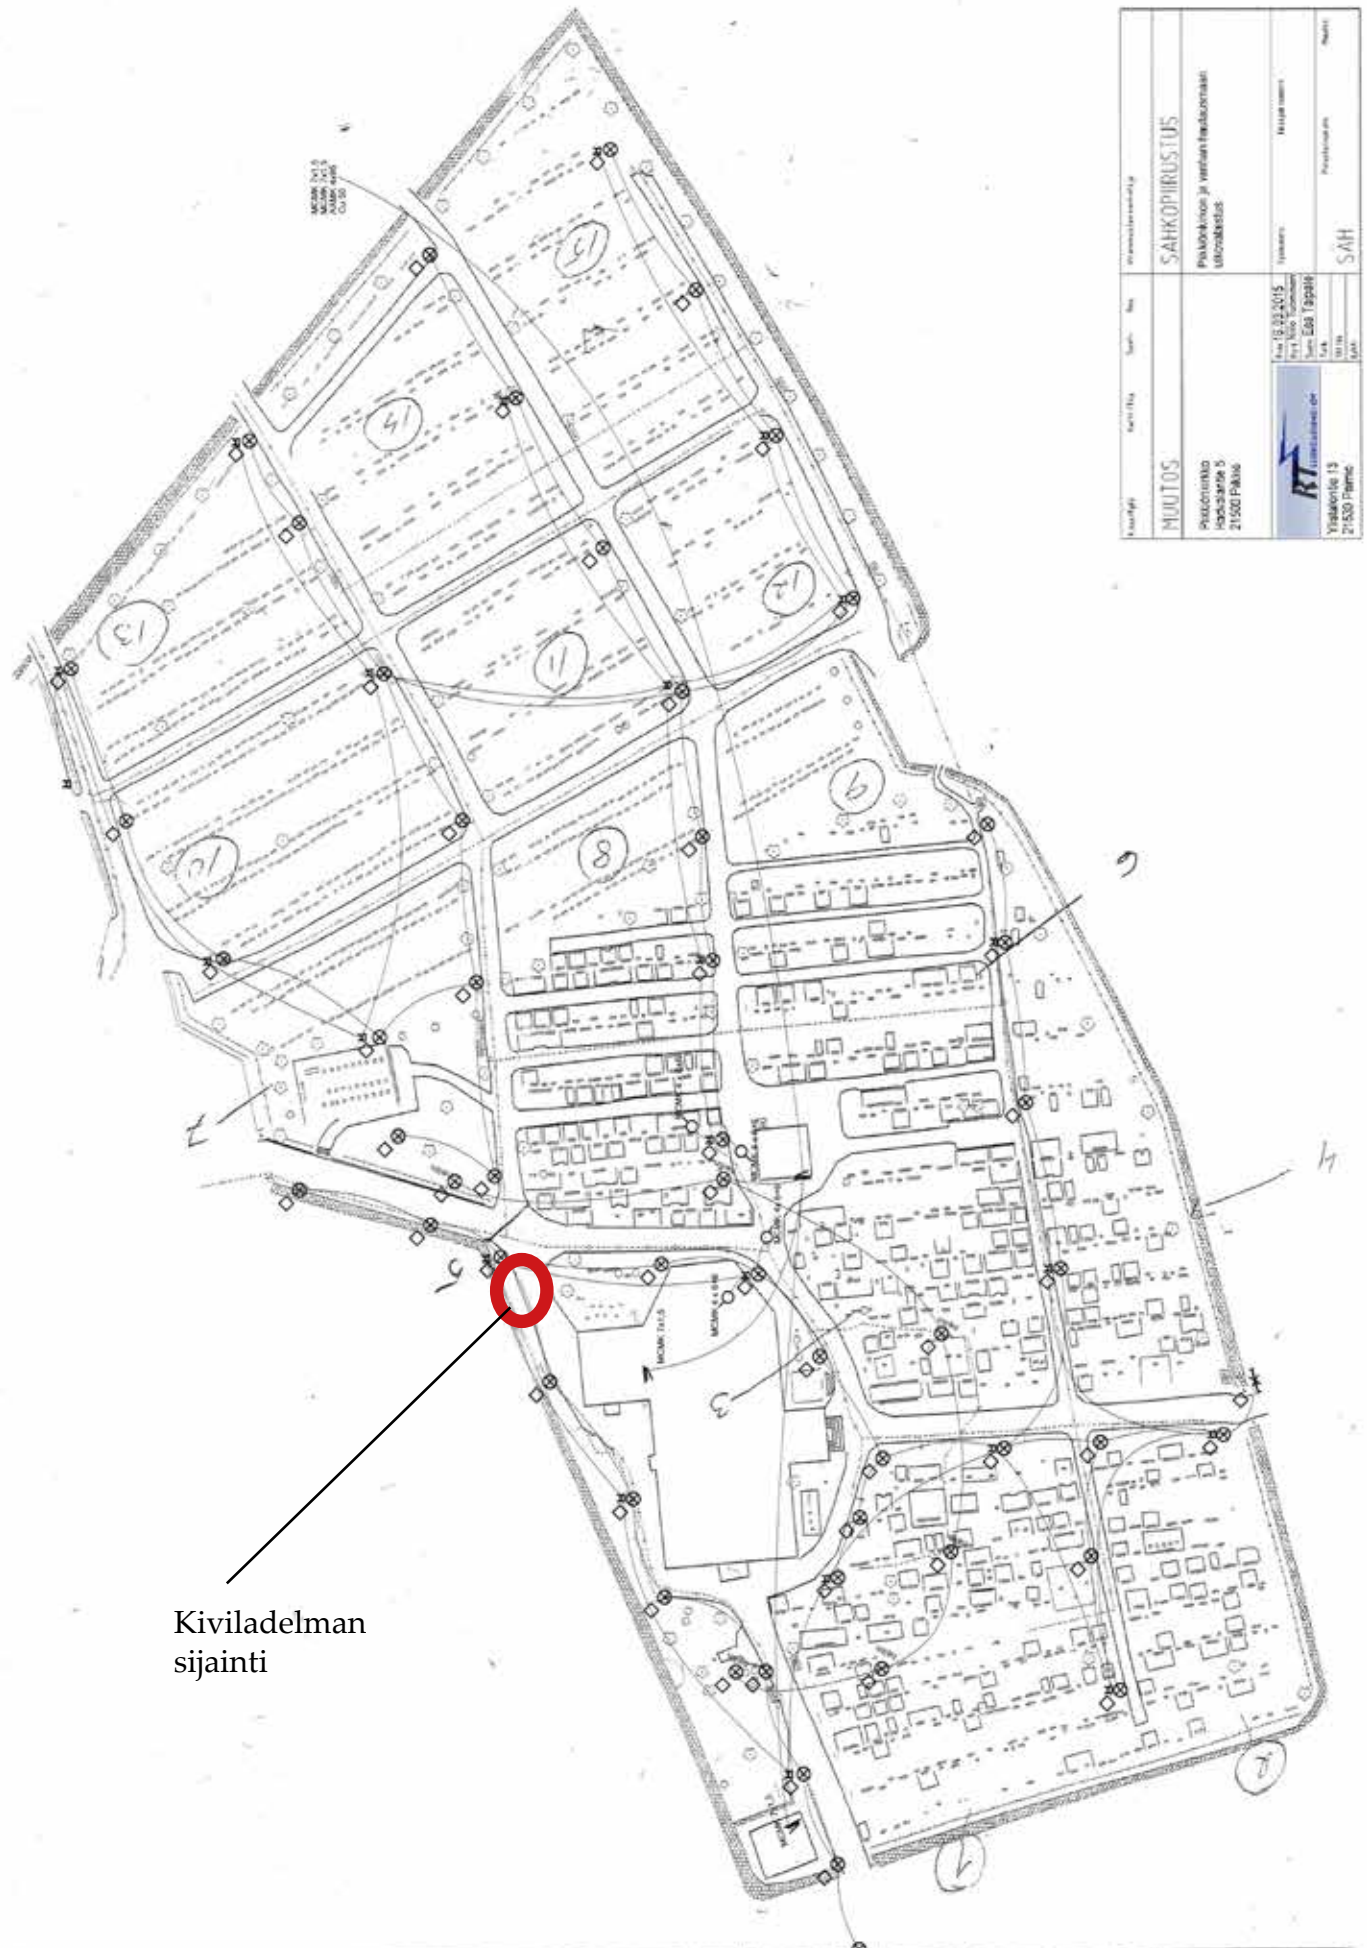

Karttakuva 1. Piikkiön kirkon hautausmaan sähkökaivantosunnitelma 2015.

15.2.2016
FT Kari Uotila
Muuritutkimus ky
suovillankatu 3 20780 Kaarina
kuotila@muurututkimus.com

Piikkiön kirkon hautausmaa

ulkovalaistuskaivantojen arkeologinen valvonta

kesä 2015

Tutkimustulokset

Piikkiön kirkon hautausmaa-alueella tehtiin alueen valaisuun liittyviä putkikaivantoja kesän 2015 kuluessa. Arkeologinen valvonta keskitettiin kirkon lähiympäristöön, jossa voitiin olettaa olleen myös vanhempi hautausmaa ja mahdollinen Piikkiön vanhempi kirkko. Arkeologinen valvonta tehtiin kesä-syyskuussa 2015 eri vaiheissa ulkovalaistustyömaan kulun mukaisesti ja valvonnasta vastasi FT Kari Uotila Muurututkimus ky:stä.

Sähkökaivannot kulkivat pääosin 0.5-1 m syvyydellä nykyisestä maanpinnasta selvässä täyttöhiekkakerroksessa ja monin osin aikaisemmin avatuilla linjoilla. Kaivaussyvyydellä tuli esiin vain muutamia irtonaisia luita, jotka toimitettiin seurakunnan henkilökunnalle uudelleenhautausta varten.

Piikkiön vanhemman kirkon rakenteita ei saatu esiin valvontatyössä kirkon kaakkoisella ja eteläisellä puolella. Kaivussyvyys oli alueella alle 1 m ja esiin tuli vain hiekkakerroksia.

Kirkkomaan koilliskulmauksessa havaittiin muutaman kiven laajuinen rikkonainen ladelma. Ladelma oli rikkoutunut aikaisemmissa maankaivuutöissä. Sitä ei voinut pitää havaittujen maakerrosten perusteella esimerkiksi vanhemman kirkon perustuksena vaan kyse oli maakerrosten päälle tehdystä melko kevyestä ladelmasta. Kivien väleissä ei ollut havaittavaa laastia.

Kaarinassa 15.2.2016

FT Kari Uotila

Muuritutkimus ky



Kuva 1. Kirkon itäpuolen kaivanto. Kapea sähkökaivanto, joka rajoittuu selvään hiekkamaatäyttöön. Kuva 27.7.2015. K. Uotila / Muuritutkimus ky.